


声 明

本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

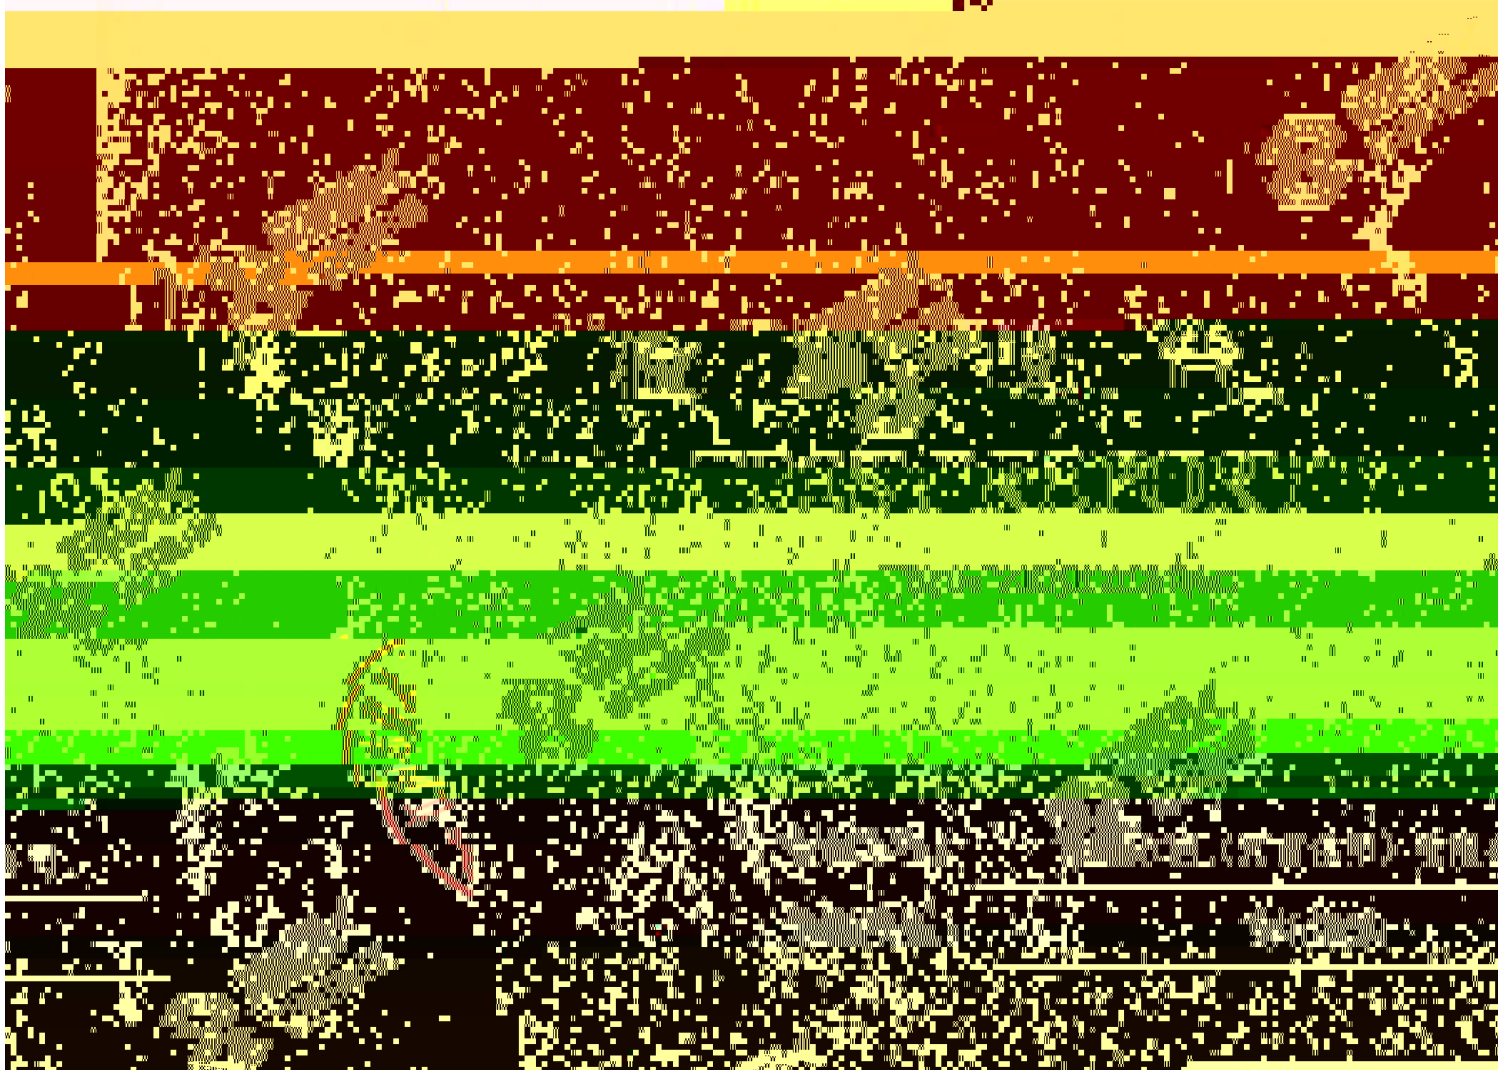

景林	检测单位	江西吉泰特检测技术有限公司	采样人	
	委托方式	采样检测		
	样品来源	女贞组市公	土壤	

1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员
1. 检测项目	2. 检测标准	3. 检测方法	4. 检测地点	5. 检测时间	6. 检测人员

检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
------	------	------	------	------	------

检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员
检测项目	检测标准	检测方法	检测地点	检测时间	检测人员



扫描全能王 创建



序号	材料名称	规格	单位	数量	备注
1	水泥	42.5	t	100	
2	砂	中砂	m ³	200	
3	石子	20mm	m ³	150	
4	钢筋	HRB400	t	50	
5	模板	木模	m ²	1000	
6	人工	综合	工日	100	
7	机械	综合	台班	10	
8	材料费				
9	人工费				
10	机械费				
11	管理费				
12	利润				
13	税金				
14	合计				



测



检测报告



志融检测

ZK41C3J8506C

检测

检测项目

检测项目	检测地点	样品编号	样品状态	采样日期	检测项目
------	------	------	------	------	------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--



扫描全能王 创建

北京市城市道路工程竣工验收报告

工程名称

工程地点

工程规模

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位

设计单位

建设单位

监理单位





扫描全能王 创建

附件 1-1

0.0061	并	1,2,3,3,5,8-H ₆ CDF	0.00045	0.001	×0.1
0.0043	对	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.00045	0.043	×0.1
0.00340	不	0.00045	0.00045	0.043	×0.001
0.0024	×	1,2,3,7,8-P ₃ CDF	0.00045	0.048	×0.05
0.0011	多	2,3,4,7,8-P ₃ CDF	0.000435	0.000435	×0.05
0.014	气	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.00045	0.014	×0.1
0	苯	1,2,3,5,6,7,8-H ₆ CDF	0.00091	0.10	×0.1

0.00045	1,2,3,4,7,8,9-H ₆ CDF	0.00045	0.054	×0.01	0.00054
---------	----------------------------------	---------	-------	-------	---------



ZKAIC018506C

高分辨气相色谱-质谱仪分析原始记录



ZKA1C018506C

样品编号: E7K201111000001

项目

回收率 (%)

C-123478-HxCDF

61

¹³C-123678-HxCDF

65

¹³C-234678-HxCDF

69

¹³C-123478-HxCDF

¹³C-123678-HxCDF

Fr
DF

76
67

¹³C-123786-PeCl

¹³C-23478-PeCl

C-123478-HxCDF

80

¹³C-123678-HxCDF

78

¹³C-234678-HxCDF



扫描全能王 创建

