



221712050059

武汉

监

项目名称:

监测类别:

委托单位:

报告日期:



1. 报告无

2. 报告涂

提 3. 对本检

出, 逾期不予

不 4. 若由委托

等 样品来源负

复 5. 未经本公

印 件应由我公

品 6. 除客户将

与 不再留样。

7. 本报告不

向本公司

结果负责,

准的报告

效期的样

意

## 一、前言

新  
烟  
气  
受华新水泥  
水泥(武穴)有  
CEMS 进行

天  
烟  
窑  
华新水泥(武  
科技有限公司制  
参数测量子系

头  
废气排气筒的

天  
烟  
窑  
华新水泥(武  
科技有限公司制  
参数测量子系

头  
废气排气筒的

迪  
物  
限  
华新水泥(武  
龙科技股份有  
CEMS、烟气参

公司 K2 窑尾废

## 二、依据

1. GB 16157-1996

2. HJ 75-2017《固定

3. HJ 76-2017《固定

方法》；

4. 《空气和废气监

武净（监）字 20220652

### 三、标准

| 比对项目    |       |                                                                          |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 颗粒物     | 准确度   | 排放浓度 $>200\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 10\%$                            |
|         |       | 排放浓度 $100\text{mg}/\text{m}^3 \sim 200\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$ |
|         |       | 排放浓度 $50\text{mg}/\text{m}^3 \sim 100\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$  |
|         |       | 排放浓度 $20\text{mg}/\text{m}^3 \sim 50\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$   |
|         |       | 排放浓度 $<20\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 10\%$                             |
| 二氧化硫    | 准确度   | 排放浓度 $>10\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$                              |
|         |       | 排放浓度 $>715\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 10\%$                            |
|         |       | 排放浓度 $<715\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$                             |
| 氮氧化物    | 准确度   | 排放浓度 $>57\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$                              |
|         |       | 排放浓度 $>513\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 10\%$                            |
|         |       | 排放浓度 $<513\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5\%$                             |
| 氧气      | 相对准确度 | 排放浓度 $>41\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5.0\%$                            |
|         |       | 排放浓度 $<41\text{mg}/\text{m}^3$ 时， $\pm 5.0\%$                            |
| 其它气态污染物 | 准确度   | 排放浓度 $>15\%$ 时， $\pm 5.0\%$                                              |
| 流速      | 准确度   | 流速 $>10\text{m}/\text{s}$ 时， $\pm 5.0\%$                                 |
| 温度      | 准确度   | 流速 $\leq 10\text{m}/\text{s}$ 时， $\pm 5.0\%$                             |
| 湿度      | 准确度   | 相对湿度 $>5.0\%$ 时， $\pm 5.0\%$                                             |
|         |       | 相对湿度 $\leq 5.0\%$ 时， $\pm 5.0\%$                                         |

备注：氮氧化物以  $\text{NO}_2$  计，以上各参数区间划分以参比方法为准。

### 四、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测与在线自动监测数据一致。

净（监）

五、结果

试点位：

仪器名称

EMS 系统

颗粒物分析仪

烟气流速

烟气温度

项 目

11:15

11:53

12:30

均

11:15

11:53

12:30

均

11:15~

11:53~

12:30~

均

比

法

烟

烟

结

论

6.1

5

公

公

公

公

公

结果

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格


合格

合格

2017

7-1996

2017

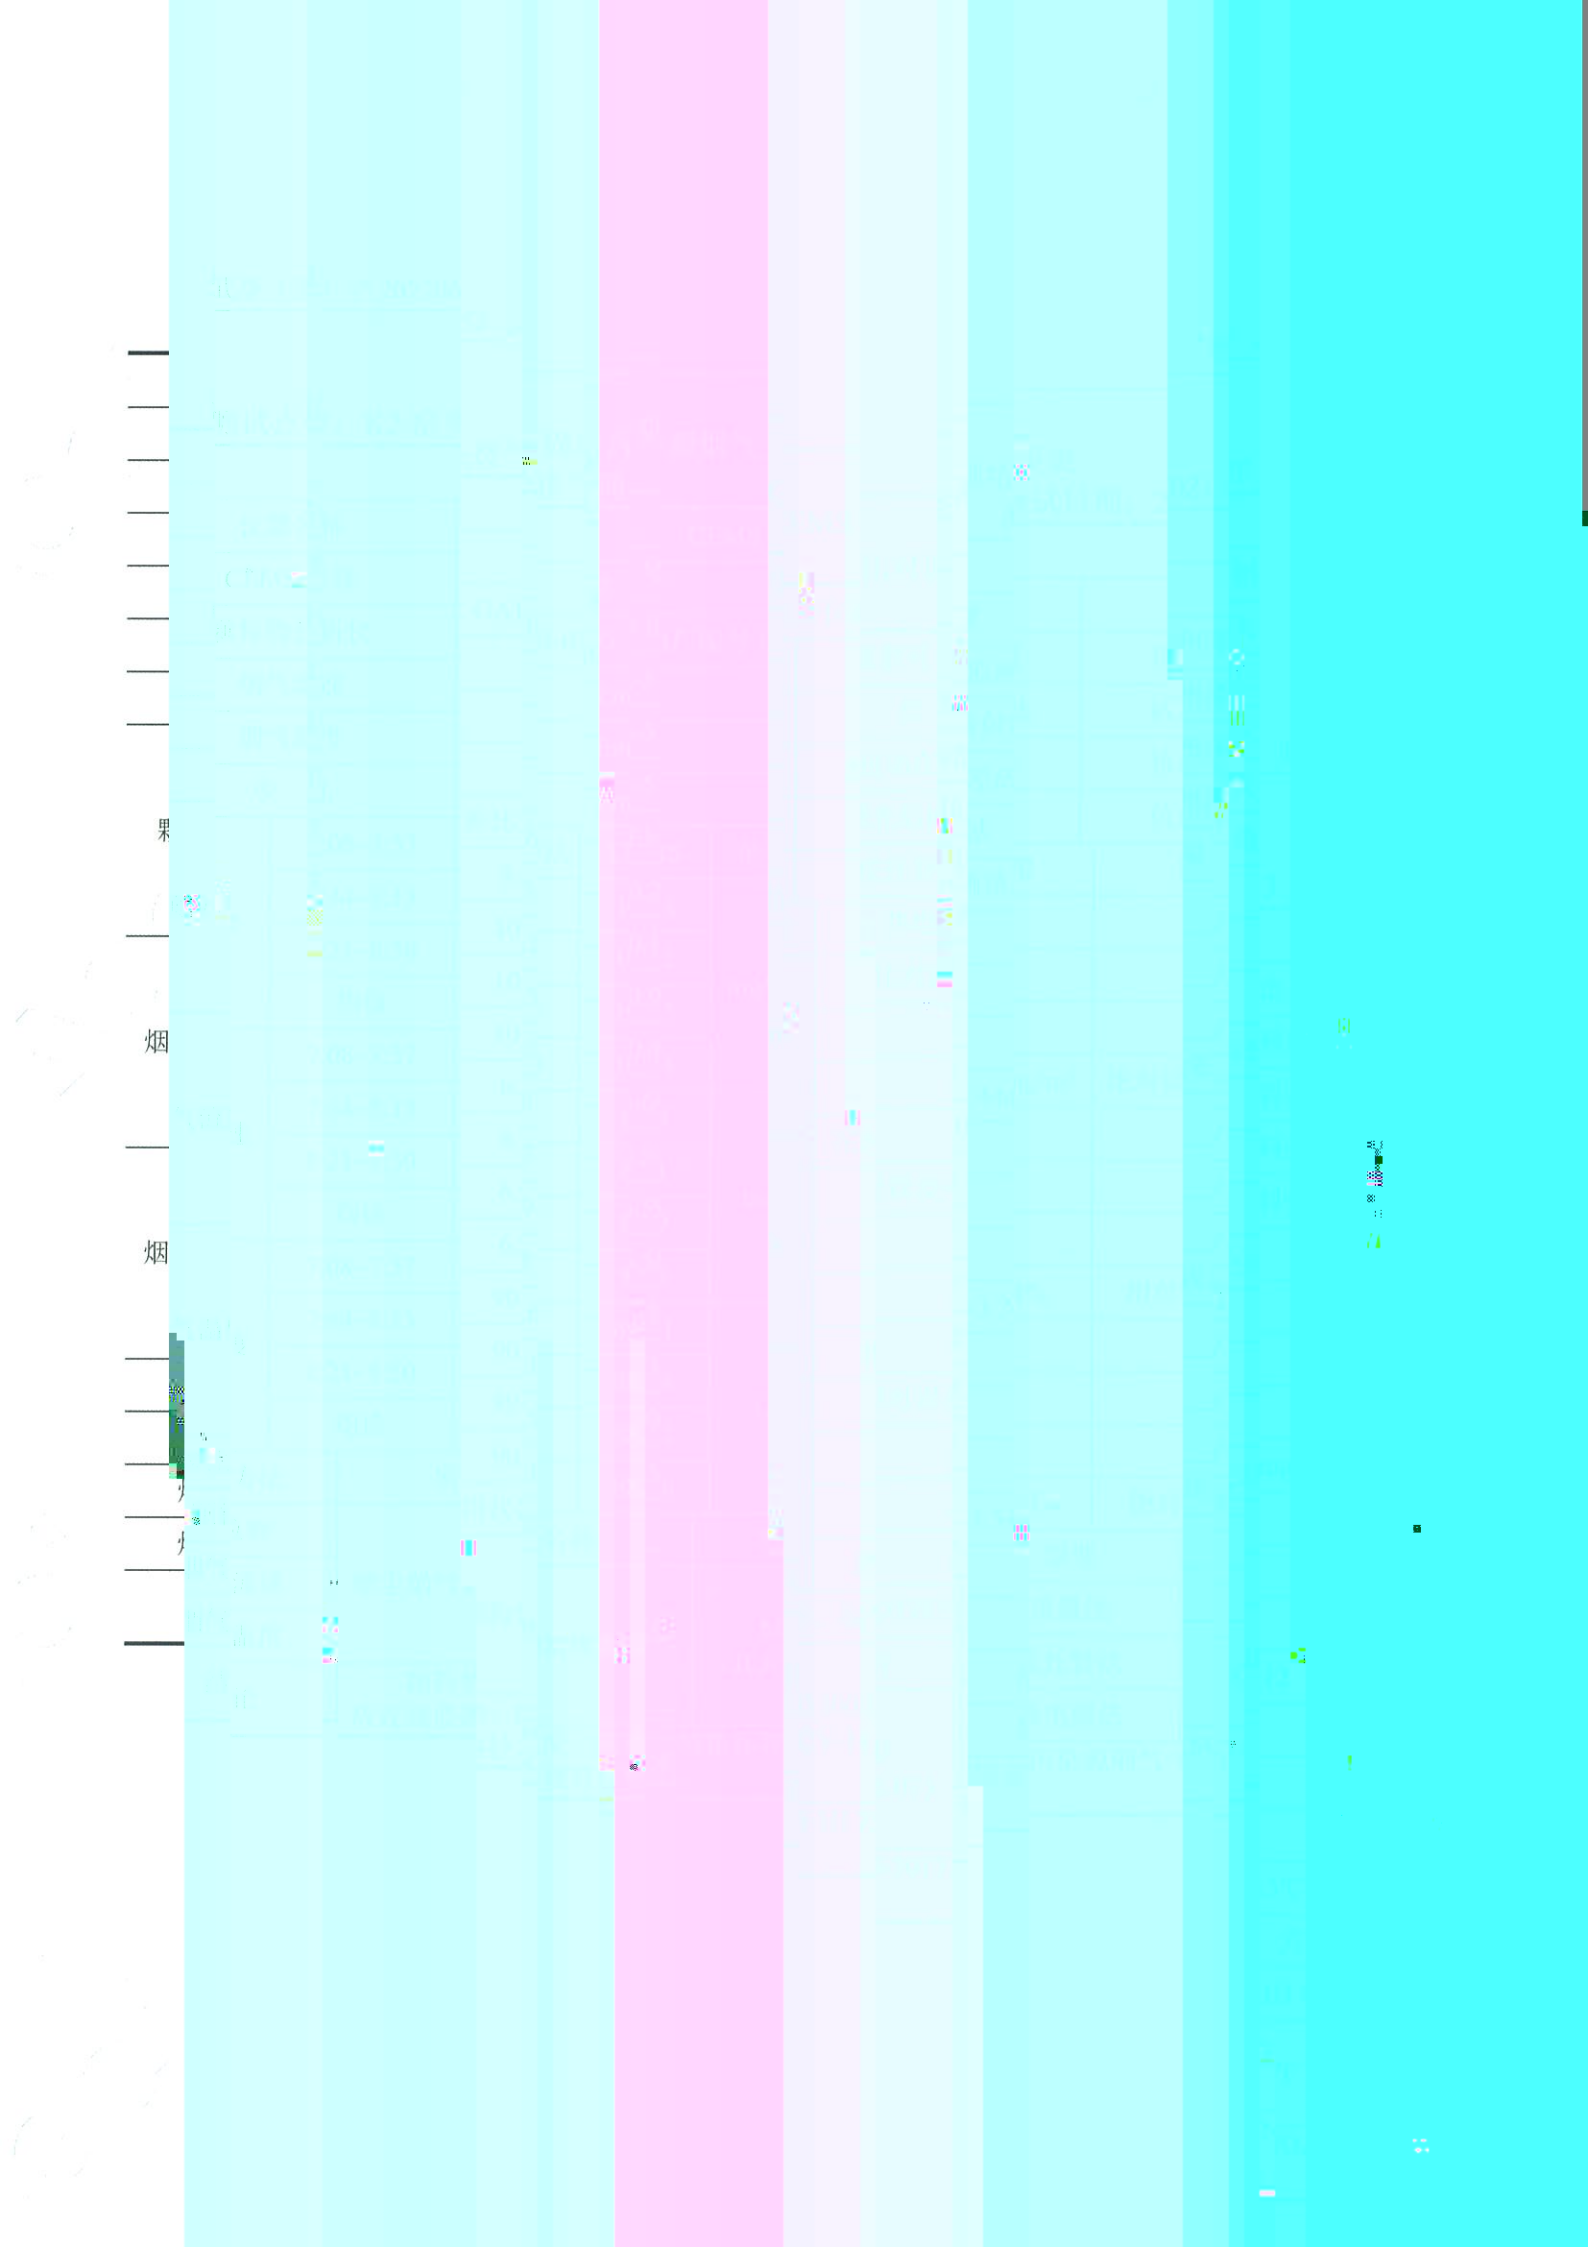

武净

测试

仪器

CEM

颗粒物

二氧化

氮氧化

氧量

烟气

烟气

湿

项

颗

粒物

二

氧

化

硫

氮

氧

化

物

氨

气

湿

项

颗

粒物

二

氧

化

硫

氮

氧

化

物

氨

气

湿

项

颗

粒物

武汉(监) 22065

项目

氧气

烟气流速

烟气温度

湿度

所用标准

名称

编号

二氧化硫

一氧化氮

氧量

参比方法

颗粒物

烟气流速

湿度

烟气温度

二氧化硫

氮氧化物

氧量

结论

备注

610413

411002

250817

所用

烟气

颗粒物

源烟气

未检出。

冯  
2022