




武汉海
监

项目名称: _____
监测类别: _____
委托单位: _____
报告日期: _____

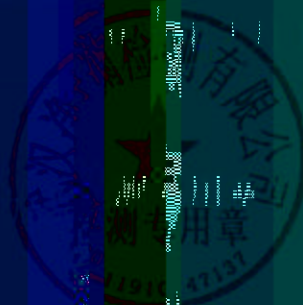

声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告若有异议，请于收到该报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品检测，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经本公司复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费外，所有超过标准规范品均不再留样。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通 资料：

公司名称 武汉净澜检测有限公司

公司地址 武汉市东湖高新区光谷

03 号光谷中心文

邮政编码 430065

电 话 027-81736778

传 真 027-65522778

一、争	（监	字	20
二、	前		
1. 企	按	新	
1. 1	对	华	环
1. 1	基	情	况
1. 2	业	情	况
	业	名	称
		地	址
		关	系
	废	处	理
	处	施	设
	理	方	案
	测	期	限
	处	理	能
2. 自	废	排	放
1. 2	排	口	位
	污	口	范
	装	位	置
	监	项	目
	设	型	号
	生	商	
	集	商	
	方	理	
	设	程	
三、	运	单	位
1. H	依	据	
2. H	01.1	019	
3. H	355-	019	
5	354-	019	

武净
因、准字2

0220145

CO₂质
水机

采用浓度

(用浓

30mg/L

60mg/L

NI₃自
动分

采用浓度

TP

TN

pH

温

超声

五、

六、

水

1

表

技

为

三

采用浓度

(用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

采用浓度

时间

结果

该厂生产

液

流量

比

比

比

示要
工
样
COD
mg/L
进行
CO
CO
COD
工作
样
氮
的
有
测
氮
量
至
证
0.
≥
量
品
<
证
测
mg
样
总
氮
比
温
比
对
误
比
对
误
比
对
监
正
常

武

2.

D-22

D-22

D-22

标样

1#

试

自

比

试验仪器
自动仪器
比对结果

武净（监

3. 废水
比对
测点

样品

D-220121

D-220121

D-220121

标样编

1#标液