正本

报告

报告编号 HL20220719002

第 1 页 共 6 页

项

委

检

报

公司 2022

（云龙）

样检测

年 9 月 2

技术

用章

扫一

检 测 报 告

报告编号

说 明

1、 报告无

2、 报告内

3、 本公司

负责，

4、 委托方

检测行

误、偏

5、 复制报

6、 委托方

逾期不

7、 若项目

检测报

8、 未经本

9、 未经本

公司名称：

地 址：

电 话：

传 真：

E-mail：2

报告编号

委托检测

委托单位名称	
地址	
采样日期	
采样人员	
样品来源方式	
检测目的	
检测内容	
采样设备	

检测结果

2.1 气象条件

类别	天气	温度（℃）	湿度（%）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
实验室	多云	25	47	101.3	0.5	东南风
现场	晴	32	35	100.8	1.2	西北风

2.2 检测条件

按照国家标准规定的方法和技术要求进行检测。

分析

技术结论

检测项目	浓度	频率	结论
颗粒物	0.12 mg/m³	1/20	合格
气态污染物	0.08 mg/m³	1/20	合格
气象参数	25 ℃	1/20	合格

检	测
窑尾排放	及
检	测
窑尾排放	

人员	设备编
利	烟
型	HL-
型	烟
型	HL-
仪	仪


检	低	限
出	/	
	/	


物
粒

位：m


品统	
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1
2071	02-1-1

览	（℃）	m³/（h）
温		
度	0.6	1
	3.9	3
	5.1	2
	5.5	3
	4.6	6
	4.9	2
	2.4	3
	1.3	8
	3.8	7

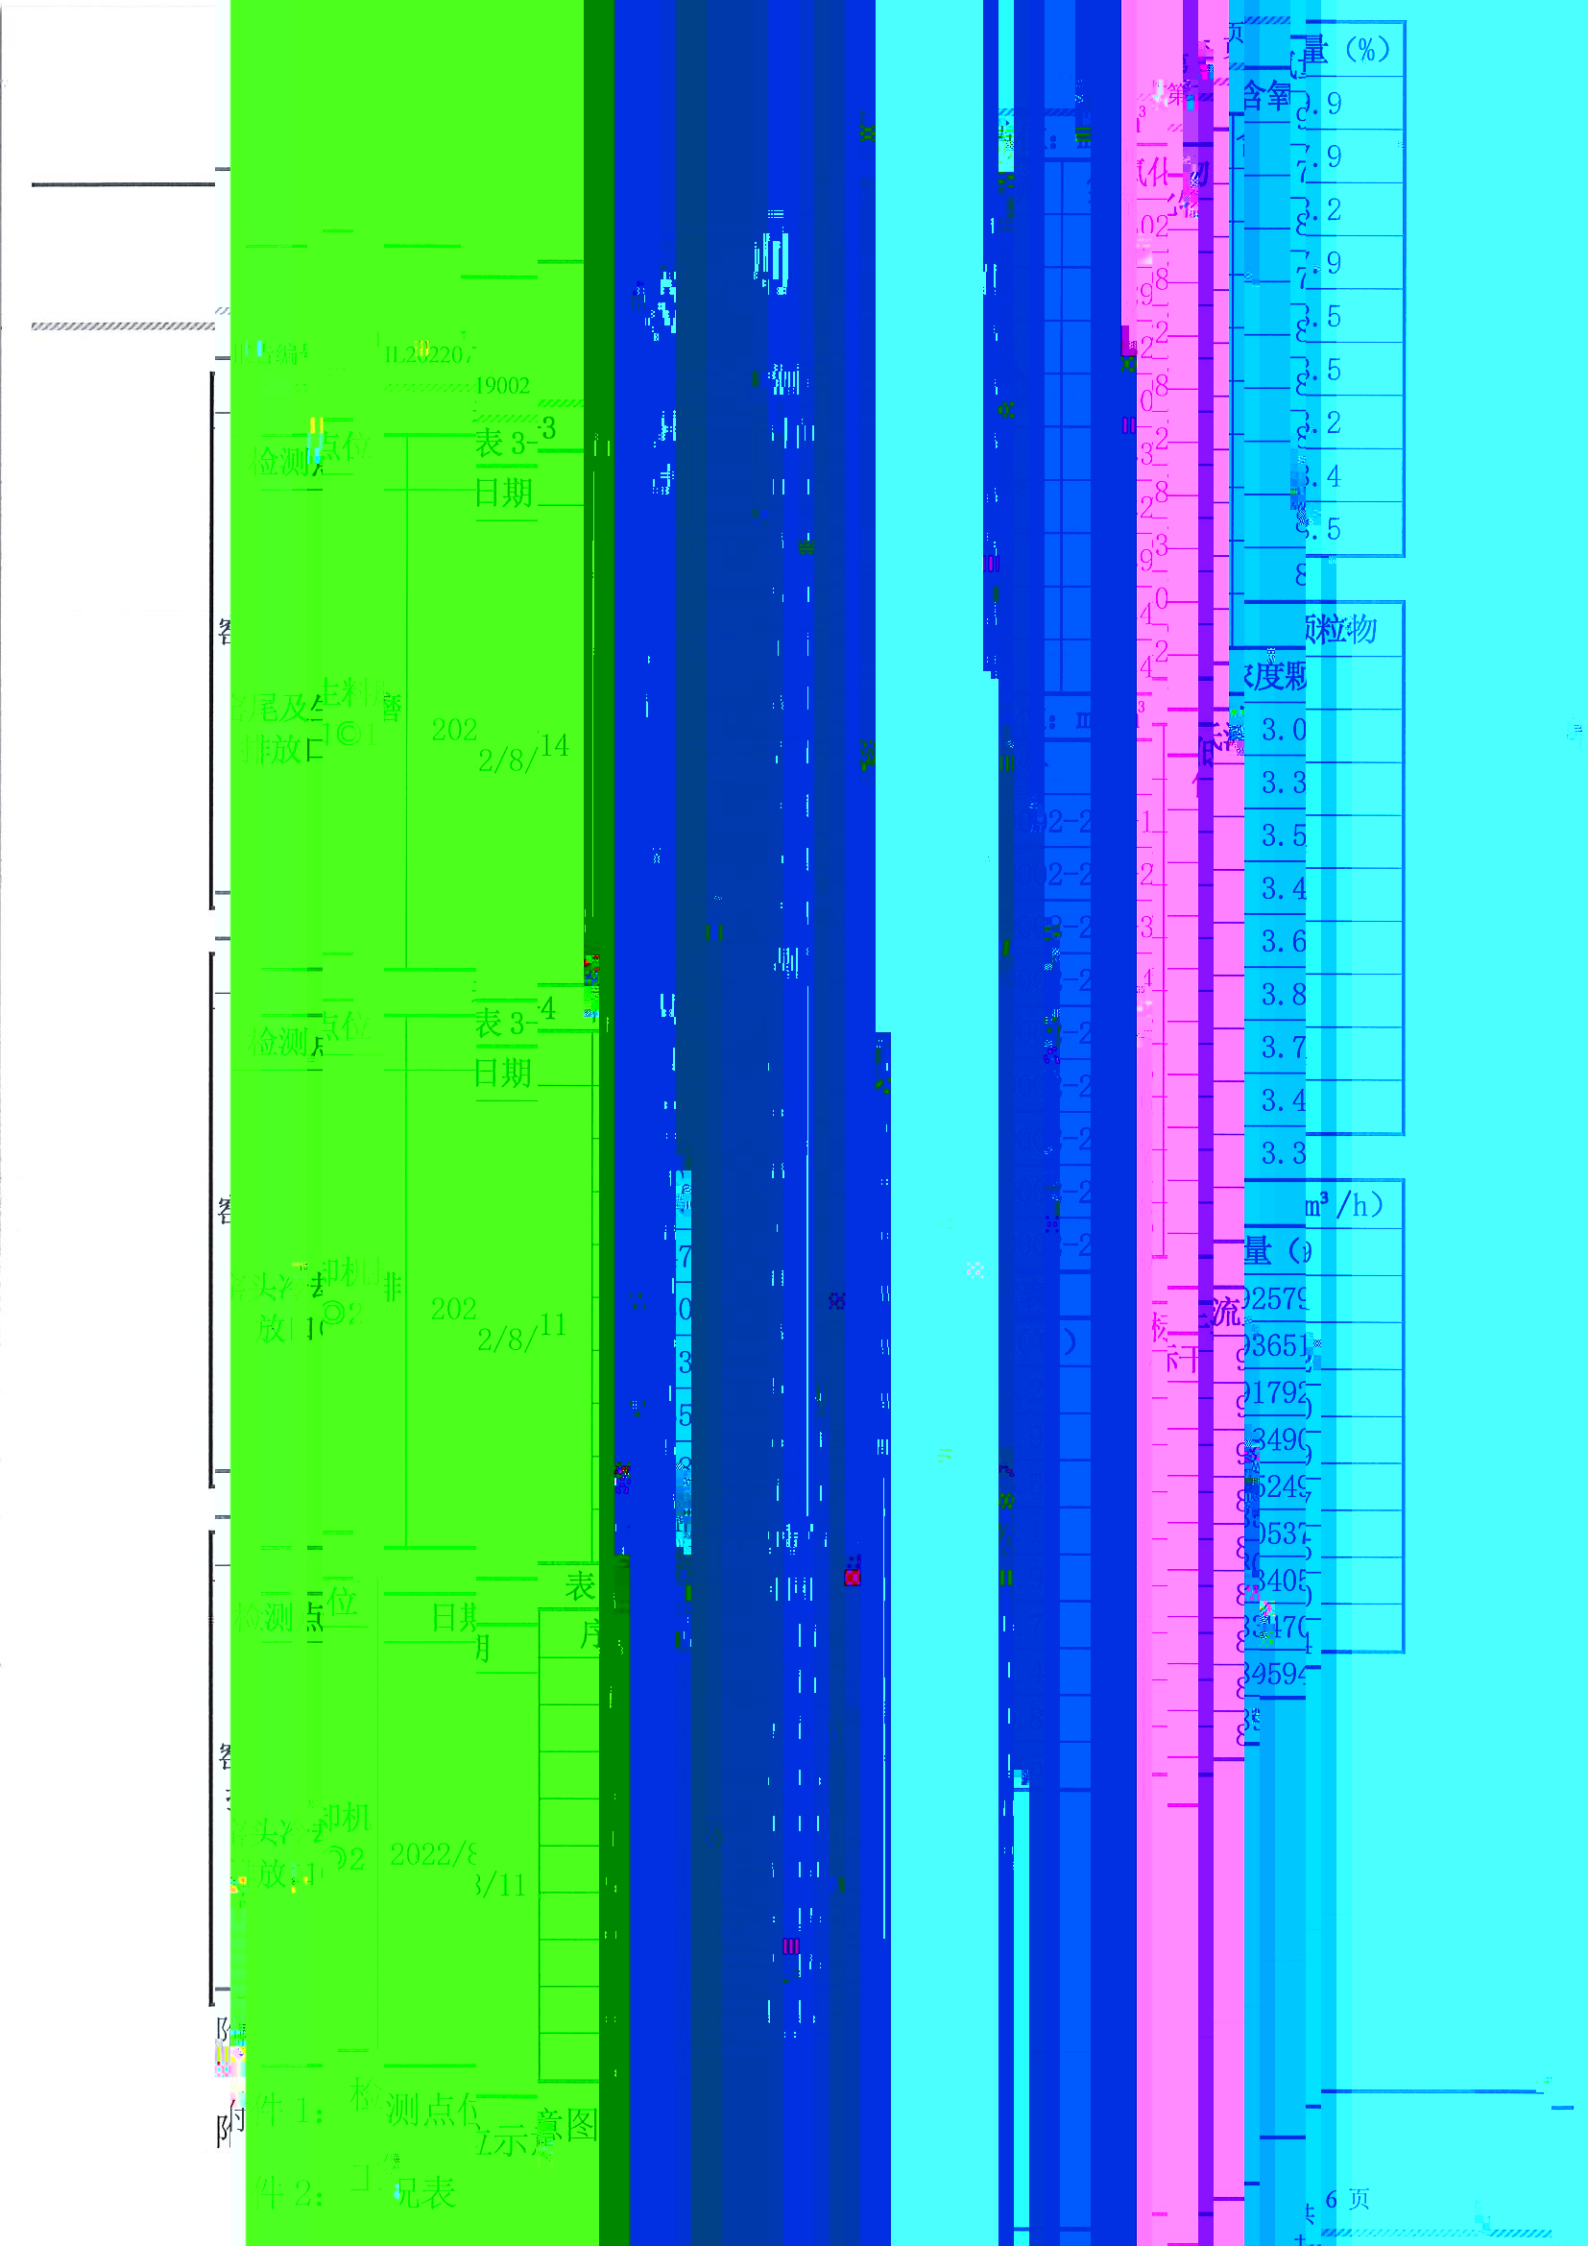
表 3-3
表 3-4
202 2/8/14
202 2/8/11
2022/8 3/11
含率
量（%）
粒物
度颗
3.0
3.3
3.5
3.4
3.6
3.8
3.7
3.4
3.3
m³/h）
量（
流
6 页

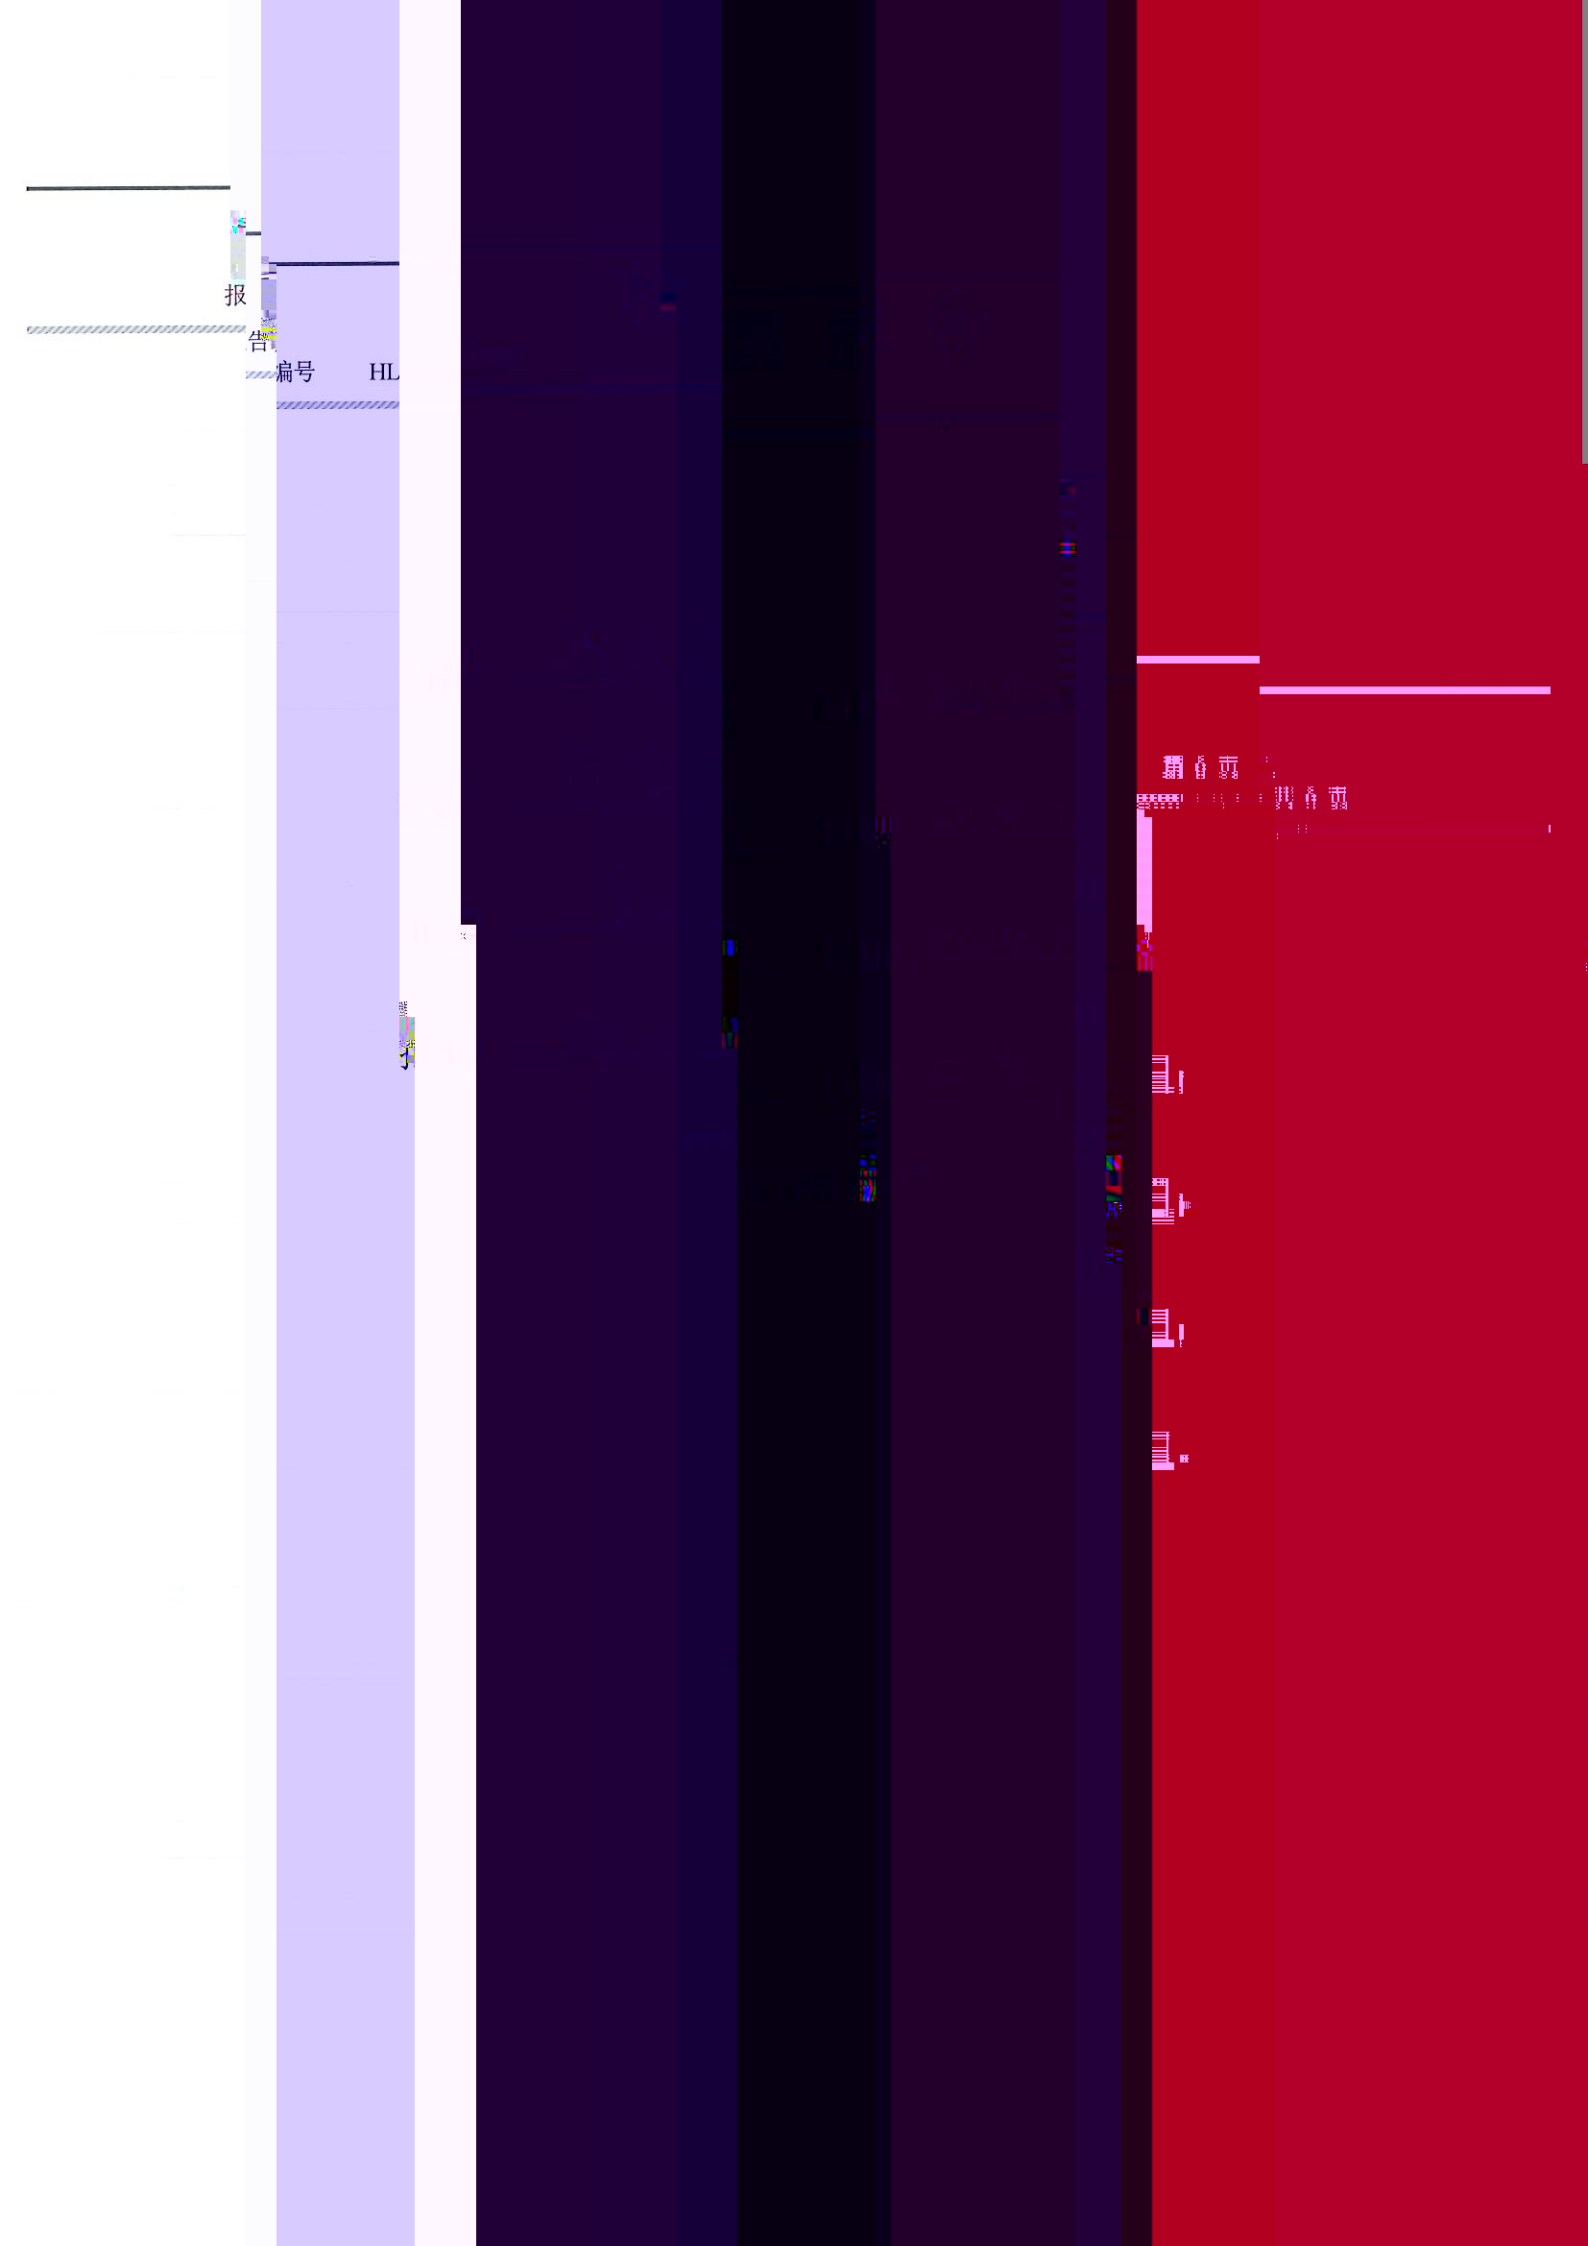
报
编号
HL

附件 1

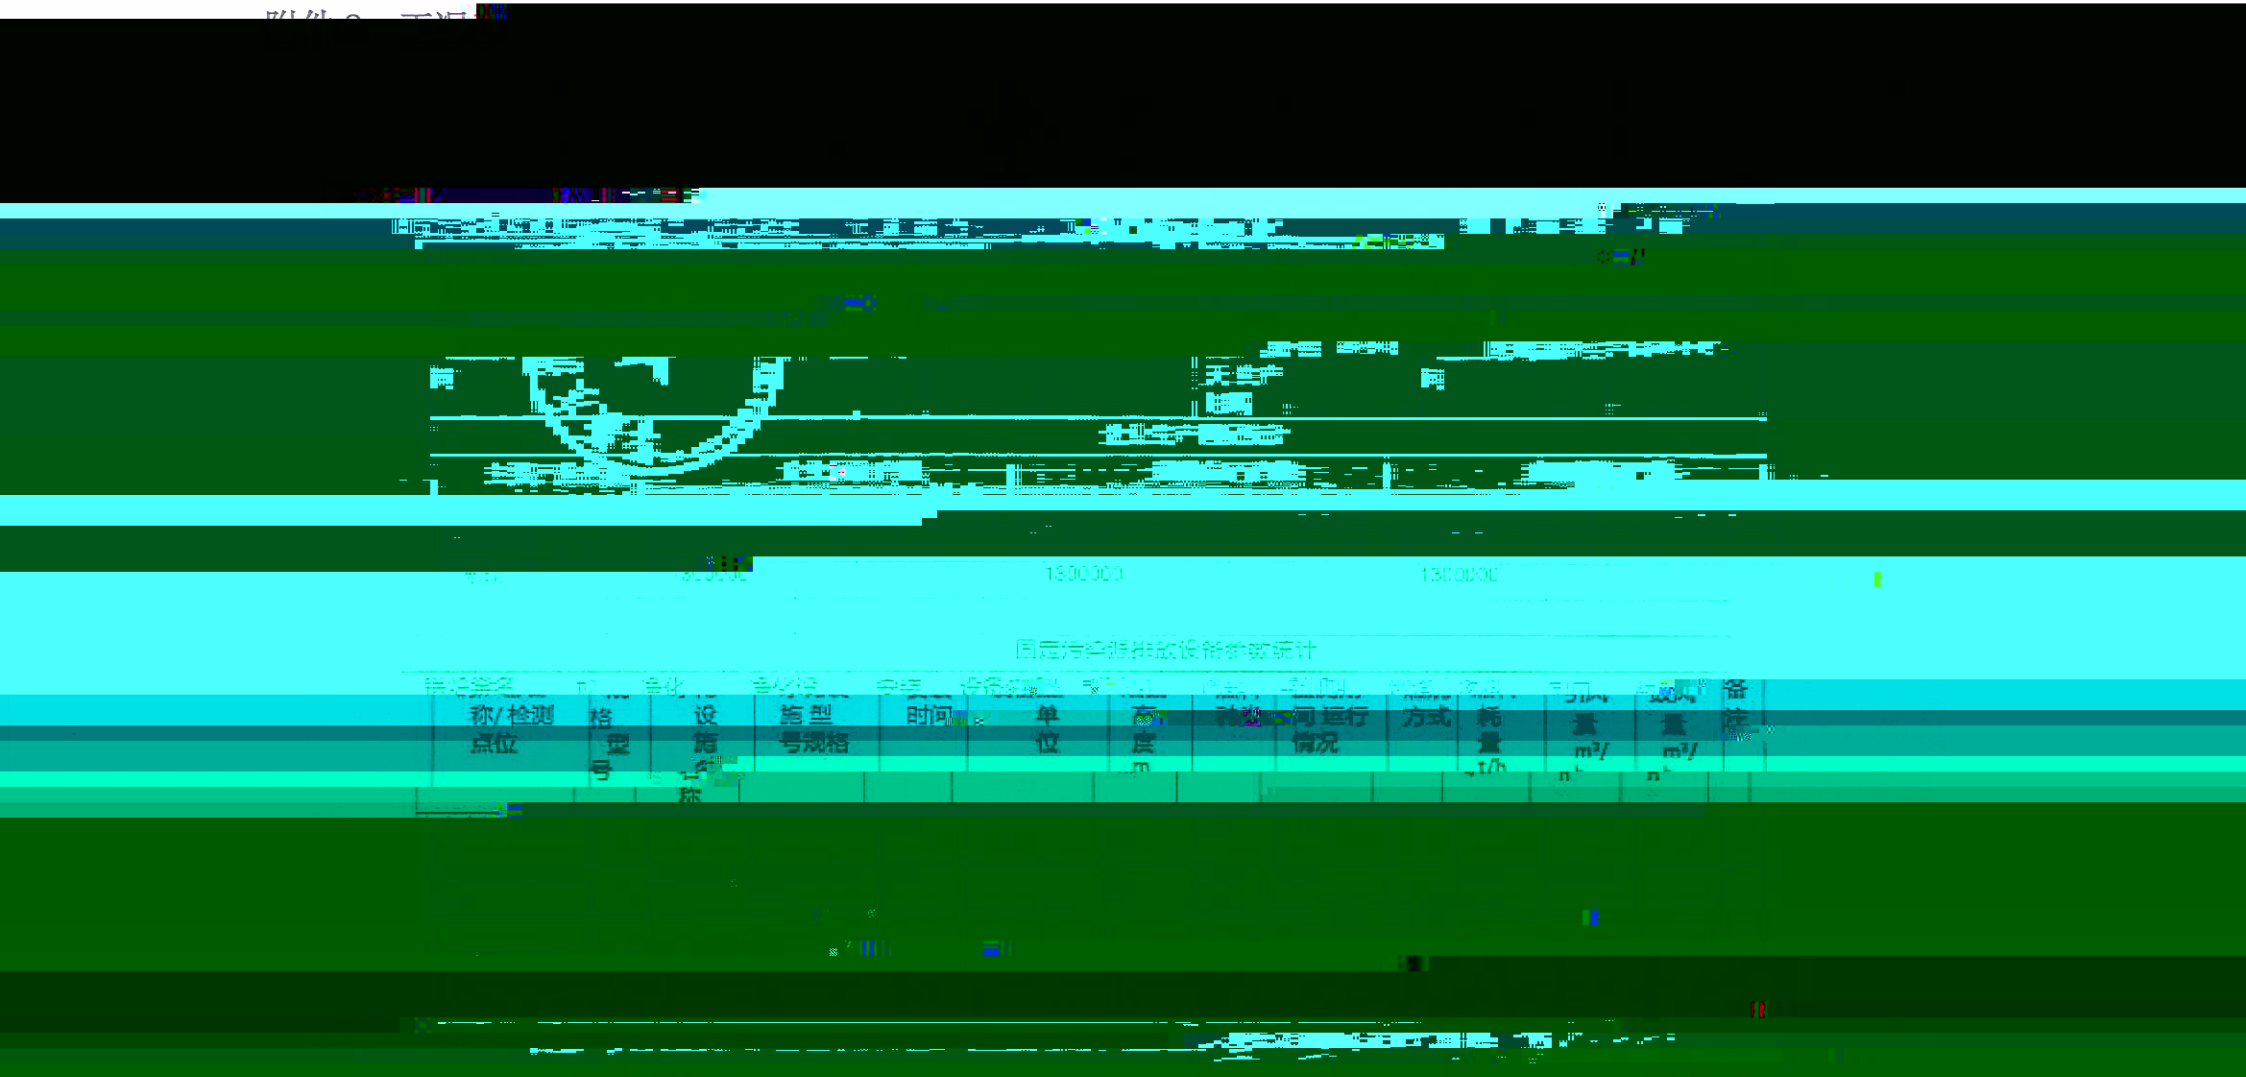

固定污染源排放设备参数统计


称/检测点位	格型号	设施名称	施型号规格	时间	单位	高度/m	数	间运行情况	方式	耗量t/h	风量m³/h	风量m³/h	备注


法人代表		联系人	杨兆雄	联系电话	13988529247
建设时	2006年1月				

武汉华碧CBMP560- 2007

2022-8-14

2022-8-14

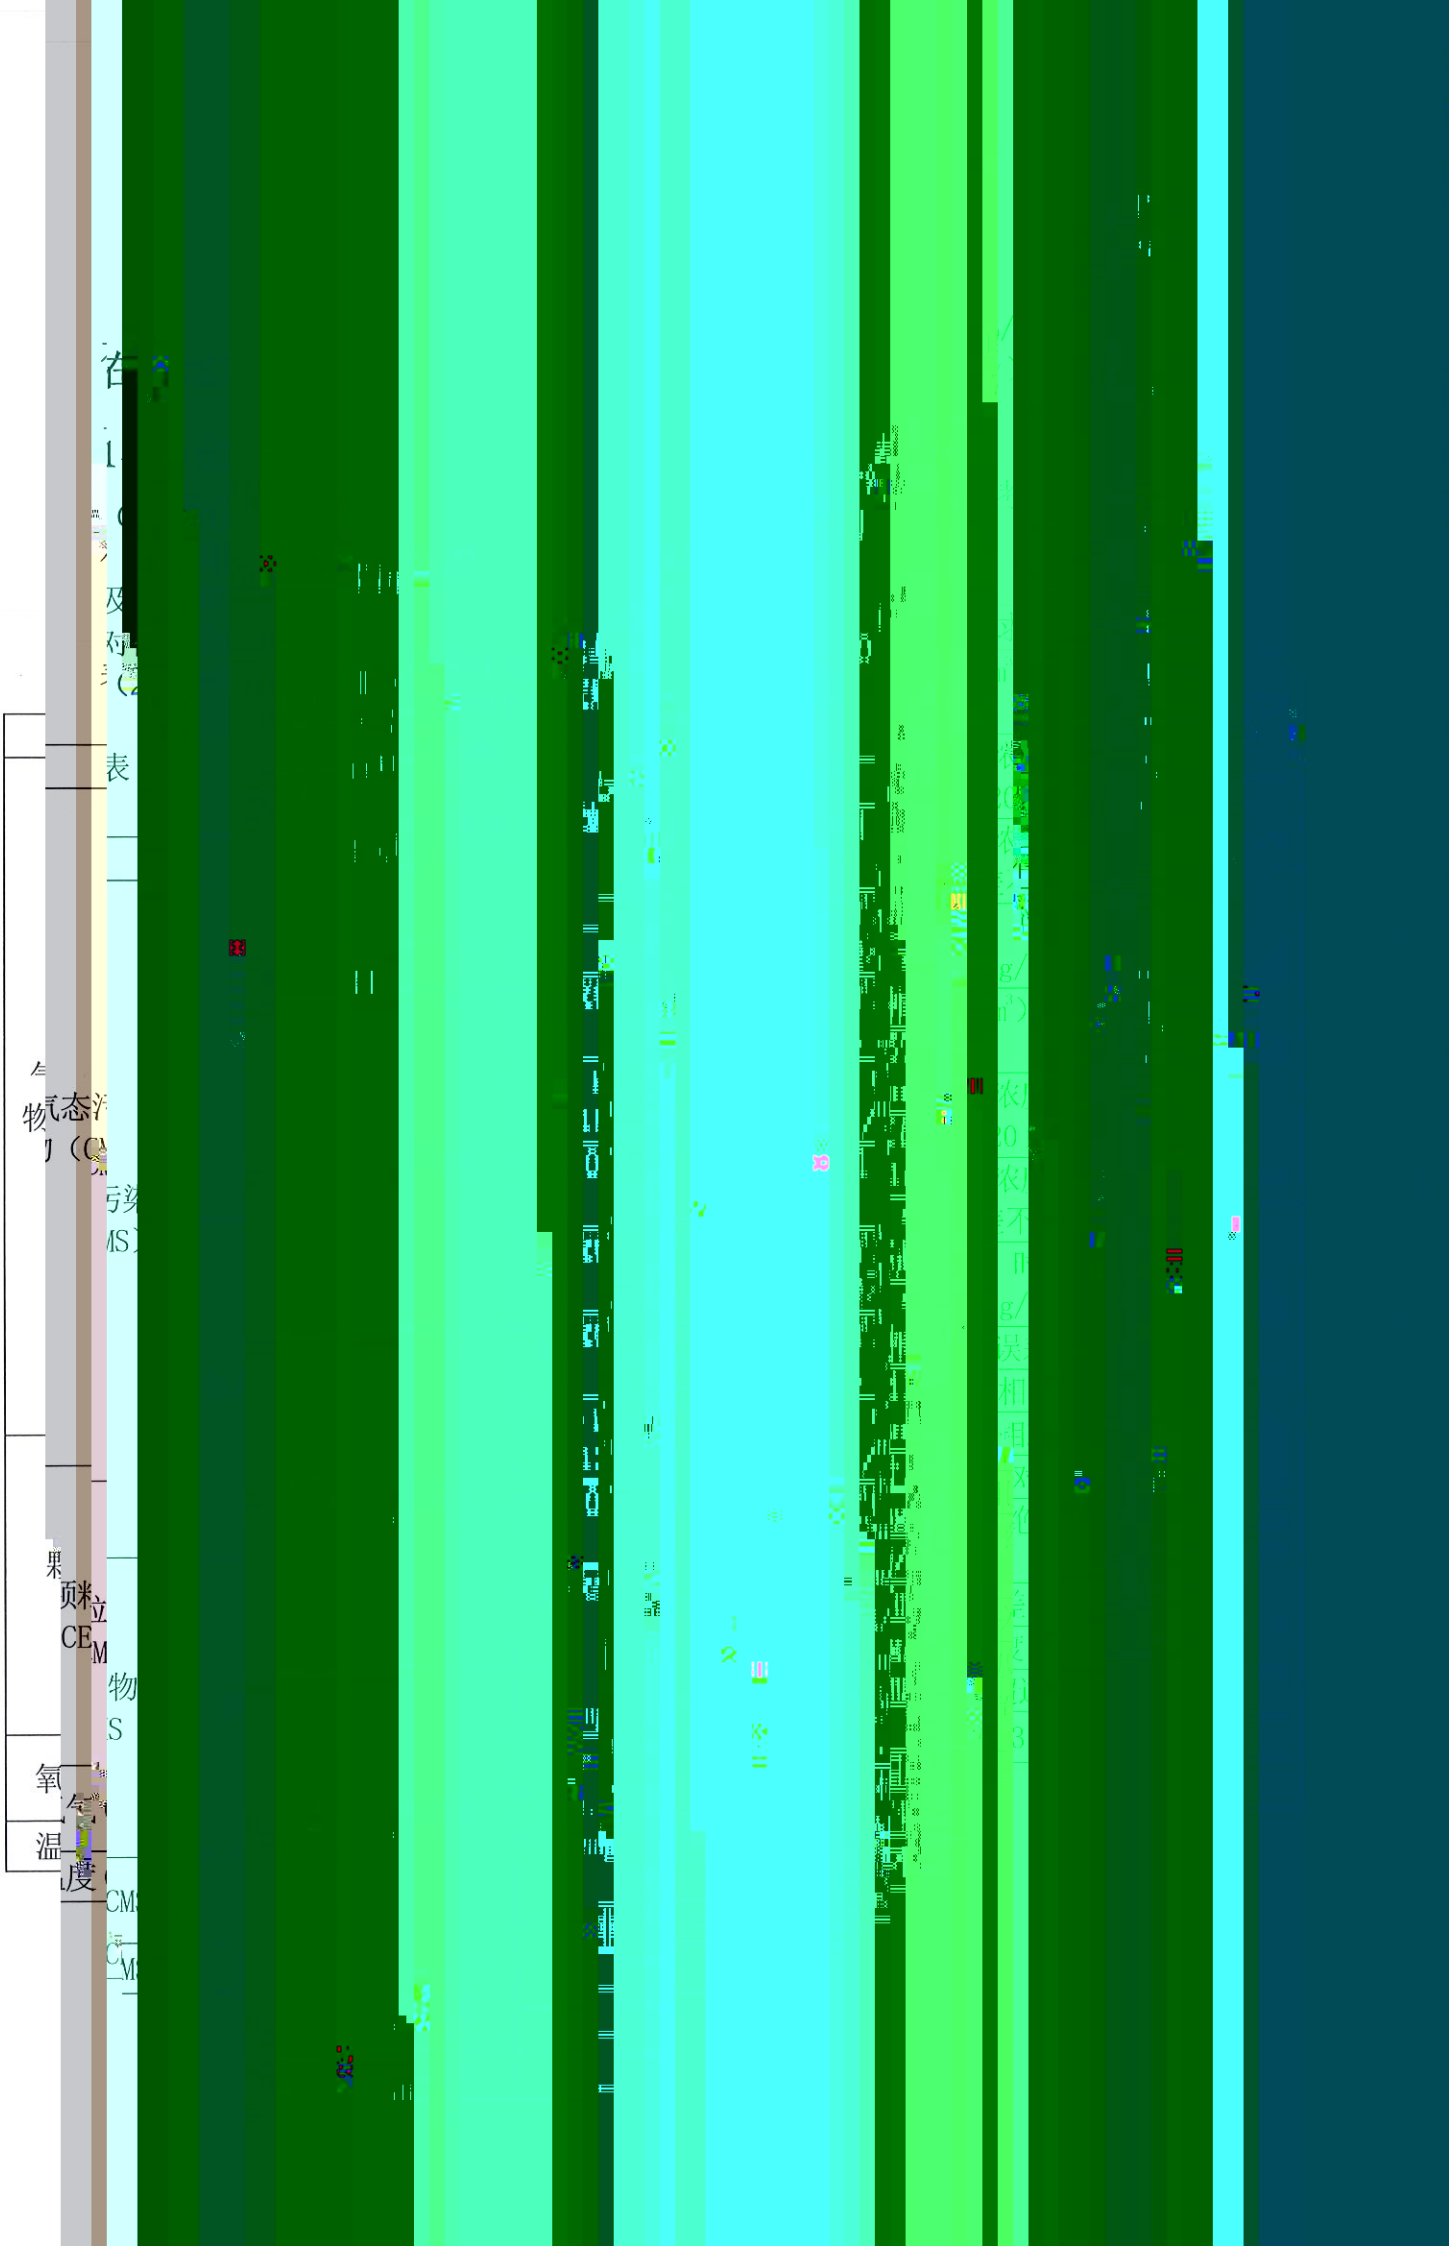

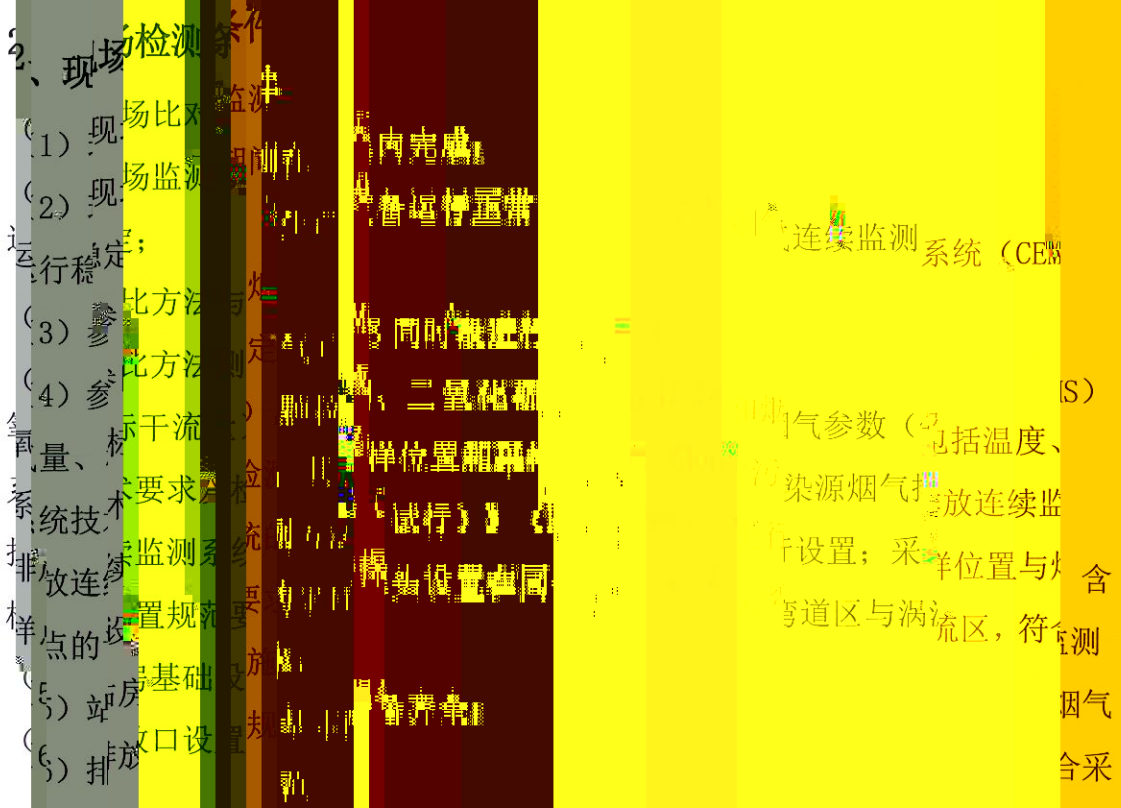

日期	时间	颗粒物排放浓度（mg/m³）	温度（℃）	标干流量（m³/h）
8月11日	10:36	3.7	73.36	25.1
	11:26	3.6	75.78	24.8
	12:09	3.5	74.16	24.6
	12:45	3.4	70.41	22.3
	13:37	3.3	70.90	21.0
	14:13	3.2	69.81	20.6
	14:49	3.1	69.57	20.9
	15:19	3.0	64.53	21.5
	16:29	2.9	67.65	23.1
颗粒物排放浓度（mg/m³）				
温度（℃）				
标干流量（m³/h）				
颗粒物绝对误差				
排放浓度				
温度				
标				

温度、标杆

验过

（EMS 原理

CEMS 原

室温

行采样法、

本的电加

MS 准

(℃)

0.

3.

5.

6.

4.

4.

2.


1.

8.

0

33



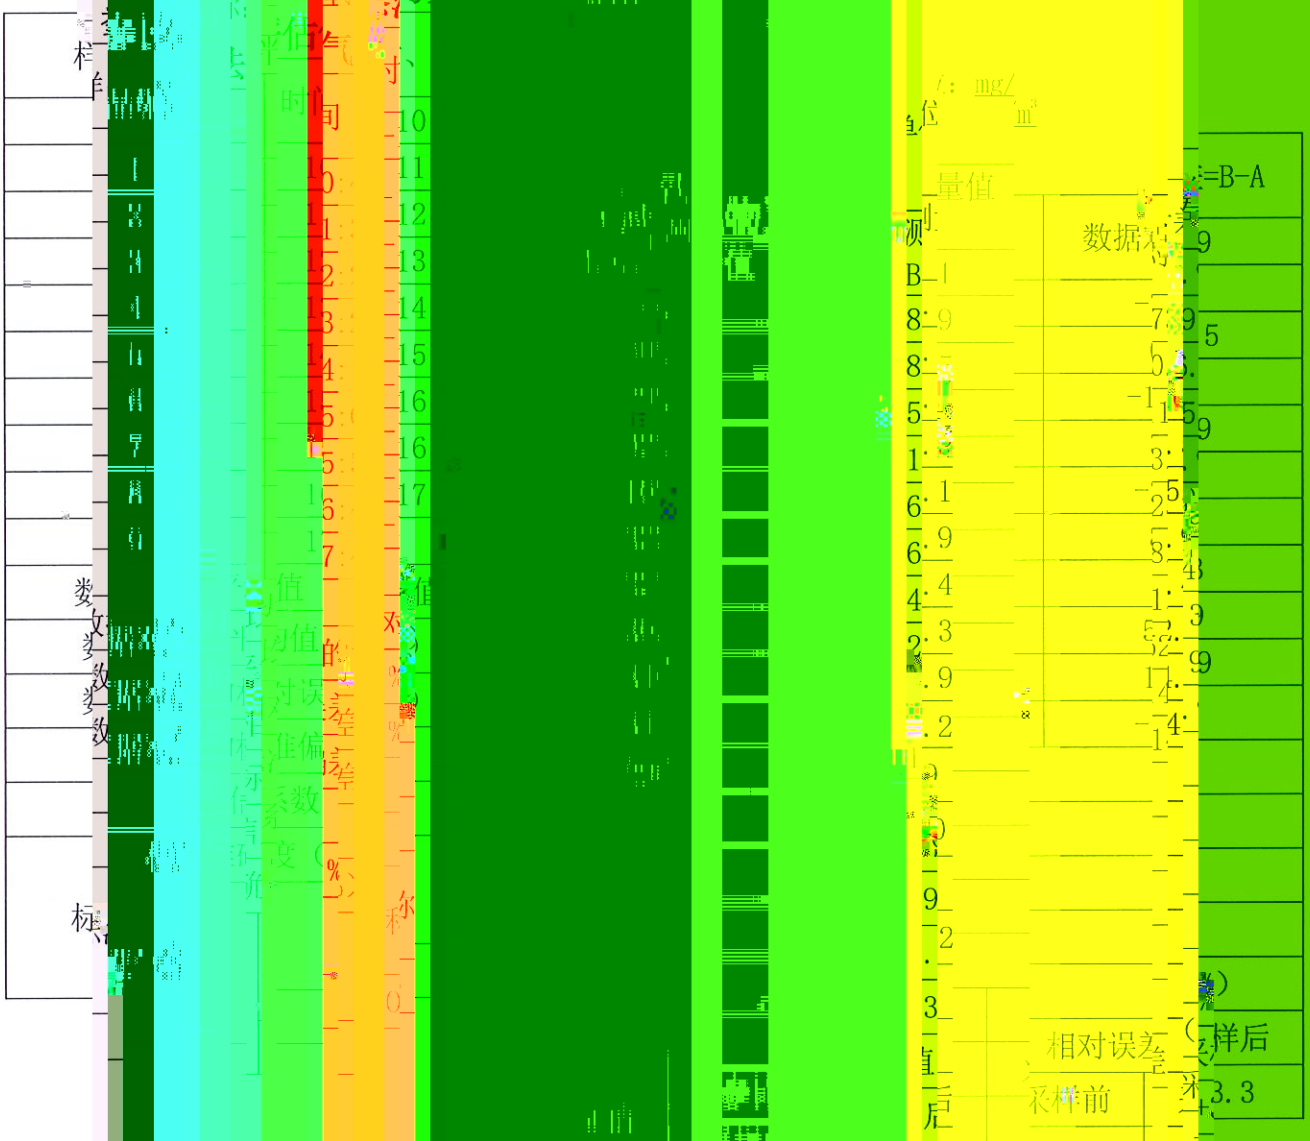

3.

监
监
CE
CE
CE
监
参
型
原
监
测

参

样品编
1
2
3
4
5
6
7
8
9

数据对

数

排污口编及	烟气	颗	标	氮	示	温								
窑头冷排放口	冷	2												
窑尾及磨排放口	及	1												
备注														

（不属计量认证范围）

绝对	考核要求	比对结果
1.25	≤±5mg/m³	合格
-1.83	/	/
-0.82	≤±3℃	合格
1.54	≤±5mg/m³	合格
/	/	/
-14.8	≤±41mg/m³	合格
19371	/	/
/	≤15%	合格
1.00	≤±3℃	合格