



221712050059

武汉

监

MA

MA




MA

项目名称:

工程名称:

建设单位:

监理单位:

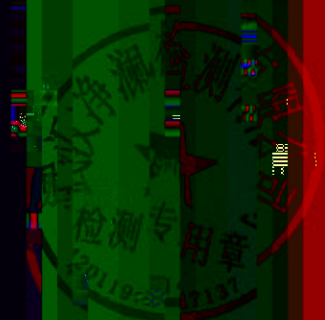

1. 报告无本公司
2. 报告涂改、
3. 对本检测报
4. 提出,逾期不
5. 果负责。若由委托单位
6. 不对样品来
7. 的报告。未经本公司
8. 复印件应由我
9. 除客户特别
10. 品均不再留样
11. 本报告不得

本公司

郵政  
電

武汉（  
争一  
监）字

1. 任  
受任

穴）有新  
有公

规和公  
范和公  
日该测  
付该目

2. 监  
则内

2.1 次采  
废水监

（1）监  
本次

水上测  
监测点

（2）监  
则1天

（3）监  
pH值

测点  
点编

S-  
1#

S-  
12#

（4）监  
监则分析

武净（

监测类别

废水

2.2 无

天

止

P

测点

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

武净 02227

测

监测类别

无组织  
废气

2.3 噪

点位  
方位有

测点编号 1#

监测点位 外 1m

测点编号 6#

监测点位 控制

(2) 目

全 A 声级

(3) 次

昼间

武净（监）字 20222772

(4) 监测方法与仪器设备  
监测方法和仪器设备见表

表 2-6

| 监测类别 | 监测项目                      |
|------|---------------------------|
| 噪声   | 等效连续 A 声级<br>《工业企业噪声排放标准》 |

### 3. 质量保证与控制措施

- (1) 参与本次监测的人员均经过培训并考核合格。
- (2) 本次监测工作涉及的仪器、设备均经过校准并在有效期内。
- (3) 本次监测活动所涉及的环境噪声监测技术规范均符合《工业企业噪声排放标准》的要求。
- (4) 采样期间生产及污染防治设施正常运行。
- (5) 样品的采集、运输、保存均符合《环境监测技术规范》的要求。
- (6) 实验室实施平行双样、加标回收率。
- (7) 噪声现场监测时，声级计均经过校准。
- (8) 监测数据、报告实行三级审核。

表 3-1

| 监测项目       | 平行样结果  |
|------------|--------|
| 氯化物 (mg/L) | 21.2   |
| 硫酸盐 (mg/L) | 21.2   |
| 样品名称       | 质控编号   |
| 硫酸盐 (mg/L) | 204728 |

设备  
号

噪声排放  
(008)

项目上岗  
有效期内，  
技术规范均  
运转、生  
析和数据  
性和准  
呈均符合环境  
（羊）的质  
声源校准

分析结果

偏差  
%

结果

结果评价

合格

结果评价

合格

合格

表 3-3

|           |              |
|-----------|--------------|
| 监测项目      | 全程序空白样液      |
| 结果 (mg/L) | ND           |
| 全程序       | 空白样测定值应为 ND, |

表 3-4

|     |             |             |
|-----|-------------|-------------|
| 项目  | 标准值 [dB(A)] | 测量值 [dB(A)] |
| Leq | 94.0        |             |

监测结果

- (1) 废水监测结果见表 4-1;
- (2) 无组织废气监测结果见表 4-2;
- (3) 噪声监测结果见表 4-4。

表 4-1

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 监测项目   | 监测项目   | 第 1 次 |
|        |        |       |
| pH 值   | (无量纲)  | 8.2   |
| 悬浮物    | (mg/L) | 8     |
| 溶解性总固体 | (mg/L) | 299   |
| 氯化物    | (mg/L) | 21.2  |
| 硫酸盐    | (mg/L) | 39.1  |
| 碱含量    | (mg/L) | 99.0  |
| pH 值   | (无量纲)  | 8.8   |
| 悬浮物    | (mg/L) | 7     |
| 溶解性总固体 | (mg/L) | 320   |
| 氯化物    | (mg/L) | 21.4  |

结果评价

合格

|             |      |
|-------------|------|
| 测量值 [dB(A)] | 结果评价 |
| ≤94.0       | 合格   |

《混凝土用水标准》(JGJ 63-2006) 表 3.1 中规定: 混凝土拌合用水中氯离子含量不得超过 0.06%, 硫酸根离子含量不得超过 0.02%。

≥5.0

≤2000

≤2000

≤500

≤600

≤1500

≥5.0

≤2000

≤2000

≤500

[illegible]

| 组织废气   |     | 结果 (μg/            | 标准 | 日期    | 风向 |
|--------|-----|--------------------|----|-------|----|
| 采样地点   | 监测层 | m³)                |    |       |    |
| 骨料缓冲仓  | 第一层 |                    | 80 |       | 东北 |
|        | 第二层 |                    | 80 |       | 东北 |
|        | 第三层 |                    | 80 |       | 东北 |
| 搅拌站操作间 | 第一层 |                    | 60 |       | 东北 |
|        | 第二层 |                    | 60 |       | 东北 |
|        | 第三层 |                    | 60 |       | 东北 |
| 办公区    | 第一层 |                    | 40 |       | 东北 |
|        | 第二层 |                    | 40 |       | 东北 |
|        | 第三层 |                    | 40 |       | 东北 |
| 生活区    | 第一层 |                    | 40 |       | 东北 |
|        | 第二层 |                    | 40 |       | 东北 |
|        | 第三层 |                    | 40 |       | 东北 |
| 备注:    |     | 参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |    | 附录 B。 |    |

武净(监)字 202227

表 4-4 噪

| 监测点位      | 昼间   |                      |
|-----------|------|----------------------|
|           | 主要声源 | L <sub>eq</sub> (dB) |
| 厂界东外 1m 处 | 业噪声  | 58.                  |
| 厂界南外 1m 处 | 业噪声  | 58.                  |
| 厂界西外 1m 处 | 业噪声  | 58.                  |
| 厂界北外 1m 处 | 业噪声  | 58.                  |
| 骨料缓冲仓     | 业噪声  | 58.                  |
| 搅拌站控制室    | 业噪声  | 75.                  |
| 办公区       | 业噪声  | 52.                  |
| 生活区       | 业噪声  | 56.                  |
| 备注:       | 业噪声  | 51.                  |

- (1) 9 月 18 日~  
(2) 9 月 19 日天气状况:  
(3) “-----”表示 9 月 19 日天气状况:

标准限值参照《预拌混凝土绿色生产及《工业企业厂界环境噪声排

5. 附件

监测点位置示意图

\*\*\*报告

编制 张素  
日期 2022-09-29

审核  
日期 2022-09-29

附件 监测点位示

