

固定污染源烟尘烟气自动监测设备
比对监测报告

报告编号 Report No	YNZKBG20230310009-1
项目名称 Name	华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第一季比对监测
委托单位 Client	华新水泥（昭通）有限公司
项目地址 Address	昭通市昭阳区北闸镇塘房村
样品类别 Type	烟尘和废气

编制 Compiled by	初怀艳
校核 Proofread by	初怀艳
审核 Inspected by	初怀艳
签发 Approved by	初怀艳
签发日期 Approved Date	2023 年 03 月 15 日

云南中科检测技术有限公司 Yu nan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD	
报告日期 Report Date	2023 年 03 月 10 日

al for

nvalid,

送样样
有样品

kes a
ding

所有检
影响结

of the
our
ion
ill not

rtising,

申请,

s from
hall be

厂房
'one,
oment

7

7

》

范》

术要

)

ng/m³;

%;

5%;

20%;

过±6μmol/mol

ng/m³) 时, 相

715mg/m³) 时,

≤15%。

超过±6μmol/mol

ng/m³) 时, 相


13mg/m³) 时,

≤15%。

工单编号、工况

企业工况一览表

主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	生产负荷
熟料	103.6 万吨/年	3820 吨/天	正常	104.7%

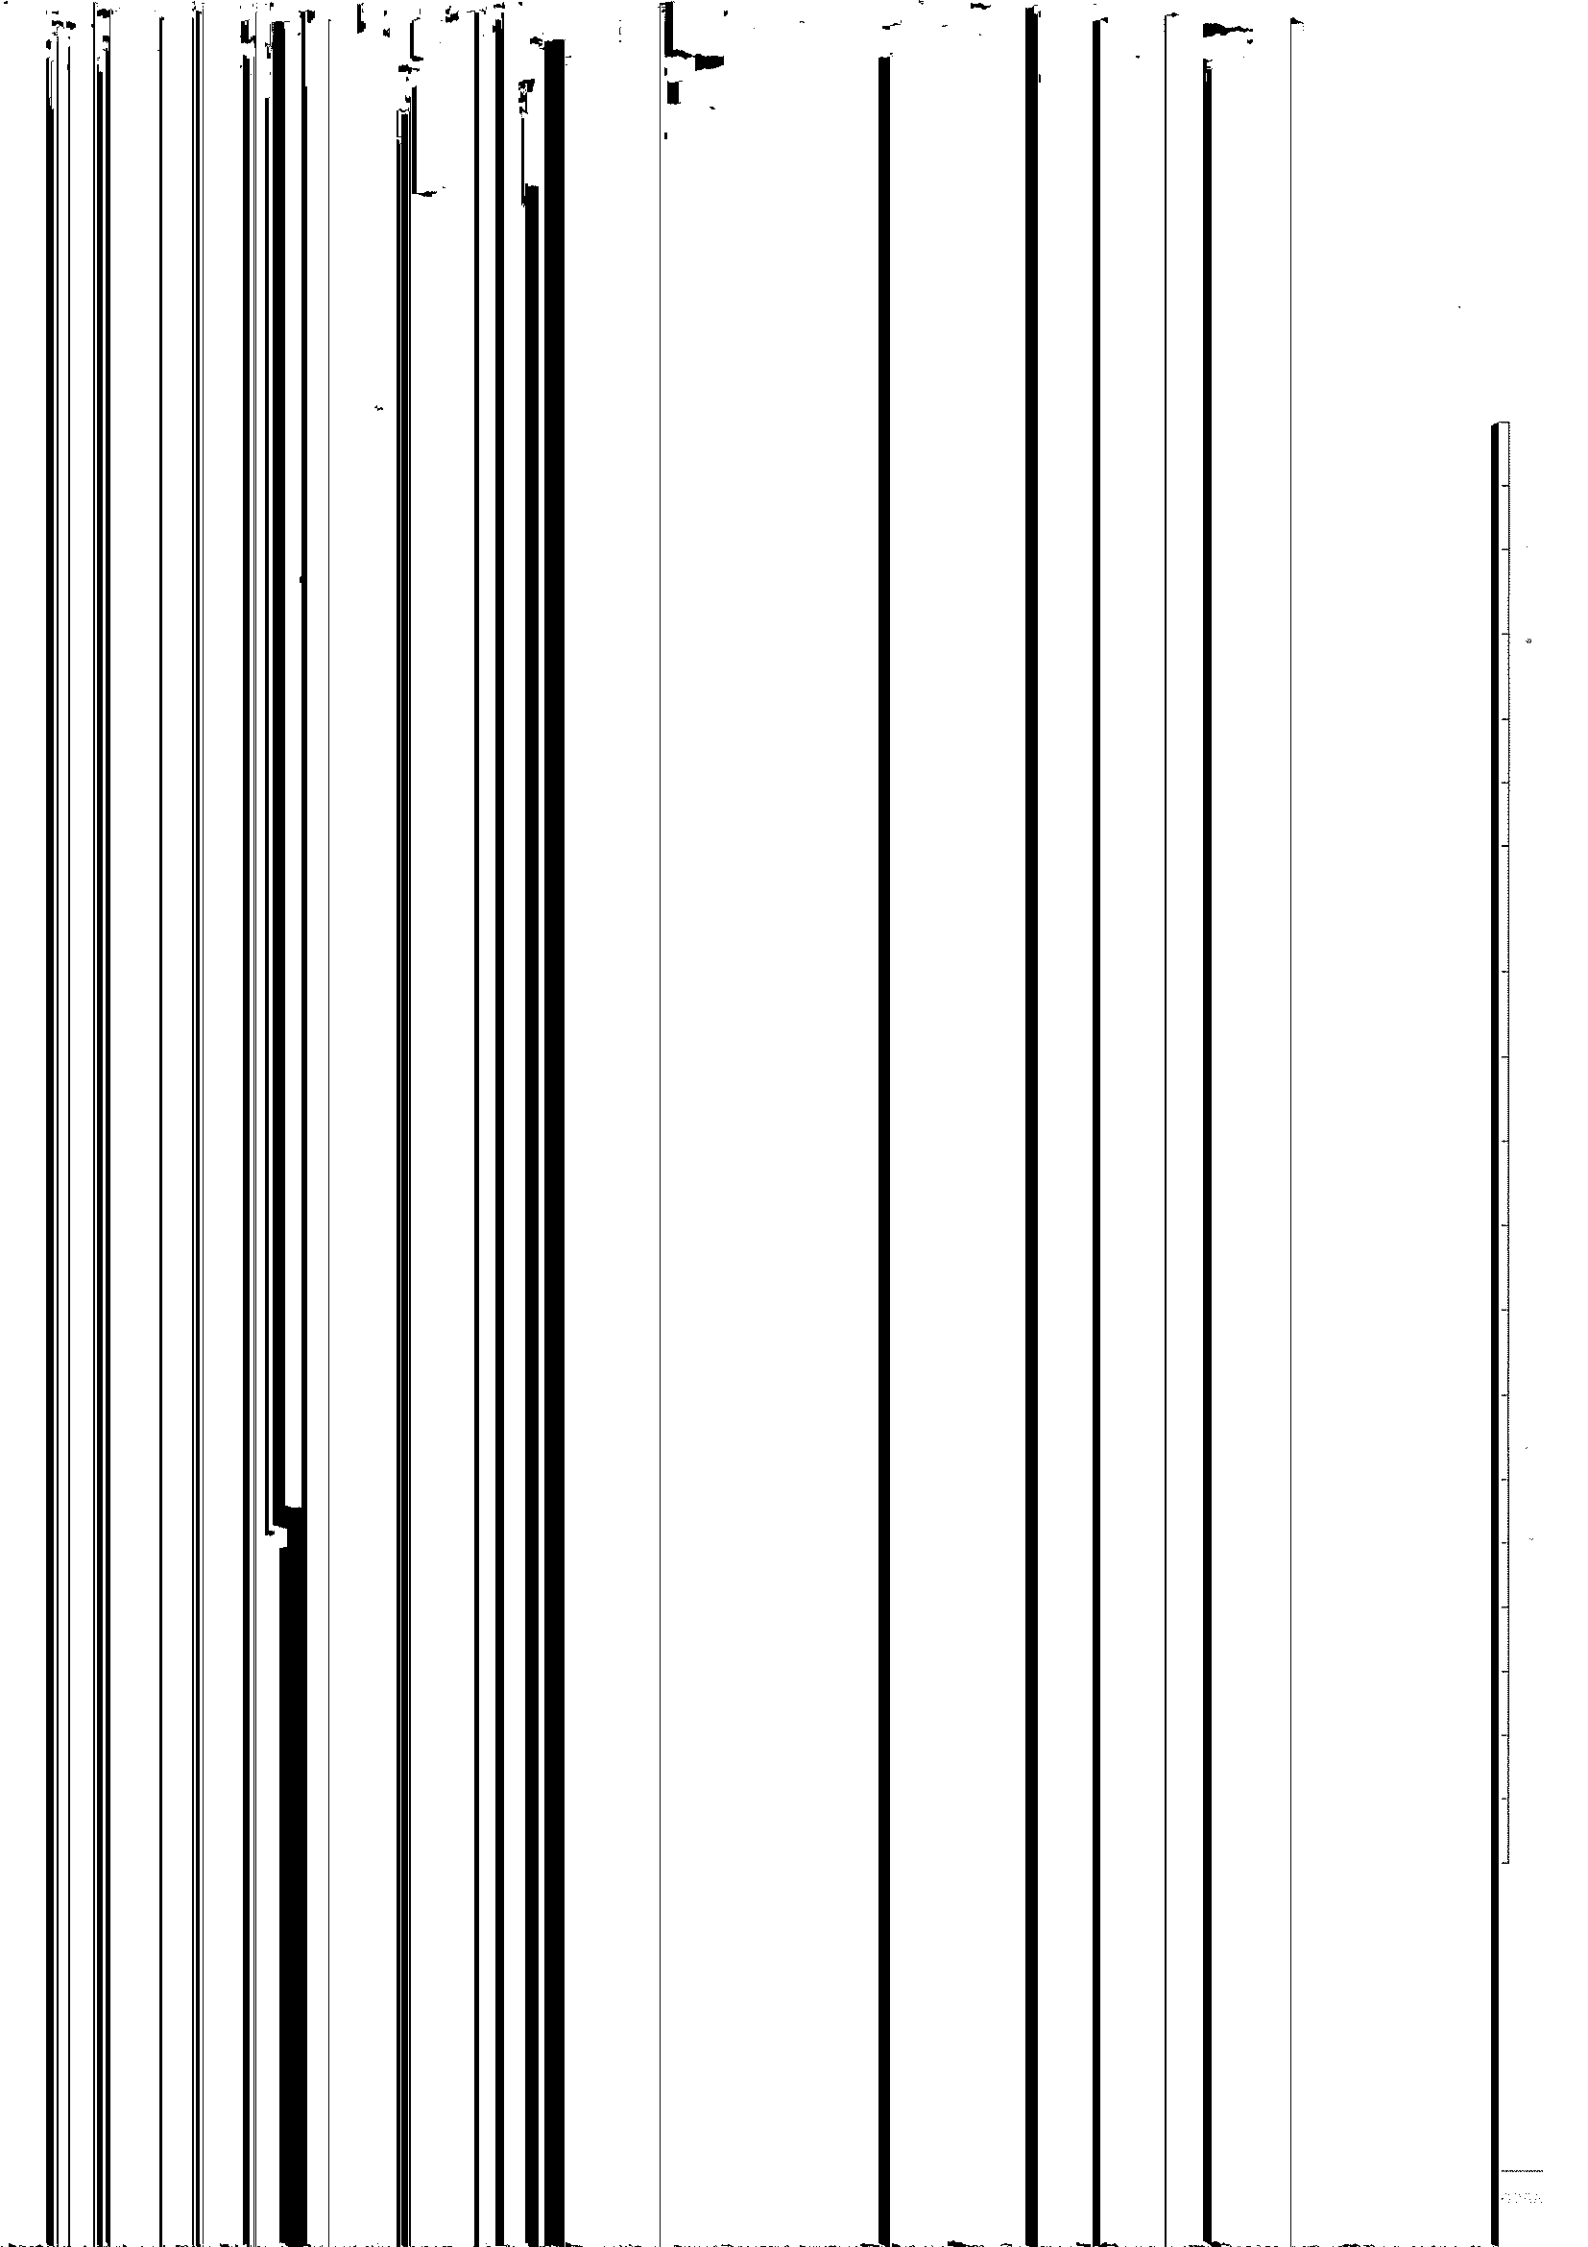

[illegible]

司

DA019)

司

]

电阻法

温度
(°C)

10.35

10.98

13.29

22.60

13.94

12.03

有限公司
排放口 (DA019)
股份有限公司
000
外
去 (B)
14
23
55
34
43
08
16

RECORD
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

表

时误差报表

mg/m ³	
华新水泥（昭通）有限公司	
A1：窑磨废气袋除尘排放口 (DA019)	
北京雪迪龙科技股份有限公司	
MODEL4000	
傅里叶红外	
点 (B)	数据对差 (d=B-A)
04	1.04
13	3.13
13	-4.87
79	4.79
.17	-2.83
.44	-2.56
.36	-0.64
.26	-6.74
.18	1.18
.06	-0.83
.94	

2023 年 02 月 28 日

制造单位
深圳市彩虹谷科 技有限公司
结果评定
合格
合格
合格
合格
方法依据
HJ 836-2017 GB/T16157-1996 及修改单
1、烟温、湿度比对 《连续监测技术规范》

