



武汉净澜

检测有限公司

监测

武净（监）

报

字 20223

项目名称:

华新

监测类别:

C

委托单位:

华新

报告日期:

2

水泥（黄石）
EMS 系统

委托单位

水泥（黄石）

2022 年 11 月



声 明

1. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。
2. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。
3. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。
4. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。
5. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。
6. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。
7. 凡在本公司检测并出具报告的客户，其报告均须加盖本公司公章及骑缝章，否则无效。

资料：
武汉净澜检测有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭街流芳
大道52号（武汉·中国光谷文化创意
产业园）B栋2-5层
电话：065
27-81736778

武海

一、

月 9

1 号

龙利

烟斗

废气

源理

TL-

三音

直安

科技

烟气

废气

雪迪

CEM

公司

雪迪

CEM

公司

二、

1、

2、

2022

387

水泥

新水

废气

泥（

量子

的 SC

尼（

有限

型，

该系

道上。

尼（

公司

量子

测口

尼（

磨废

尼（

股

份

磨废

测量

依据

6157-

2017

1996

《固

（黄

石）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

该

系

统

由

华

新

水

泥

（

黄

石

）

有

限

公

司

安

装

集

成

武净（监）字 20

223387

3.HJ 76-201

检测方法》；

7《

固定污染源烟

4.《空气和

废气

三、评价标准

监测分析方法

比对

项目

颗粒物

准确度

二氧化硫

准确度

氮氧化物

准确度

氧气

相对准确度

流速

准确度

温度

准确度

湿度

准确度

备注：氮氧化物以

NO₂计

四、工况

下，以上各

监测期间该

厂生产

正常，比对

武净（监

五、结果

测试点值

仪器名

CEMS

颗粒物

烟气流速

烟气温度

烟气温度

烟气温度

颗粒物

颗粒物

烟气流速

烟气温度


参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

结论

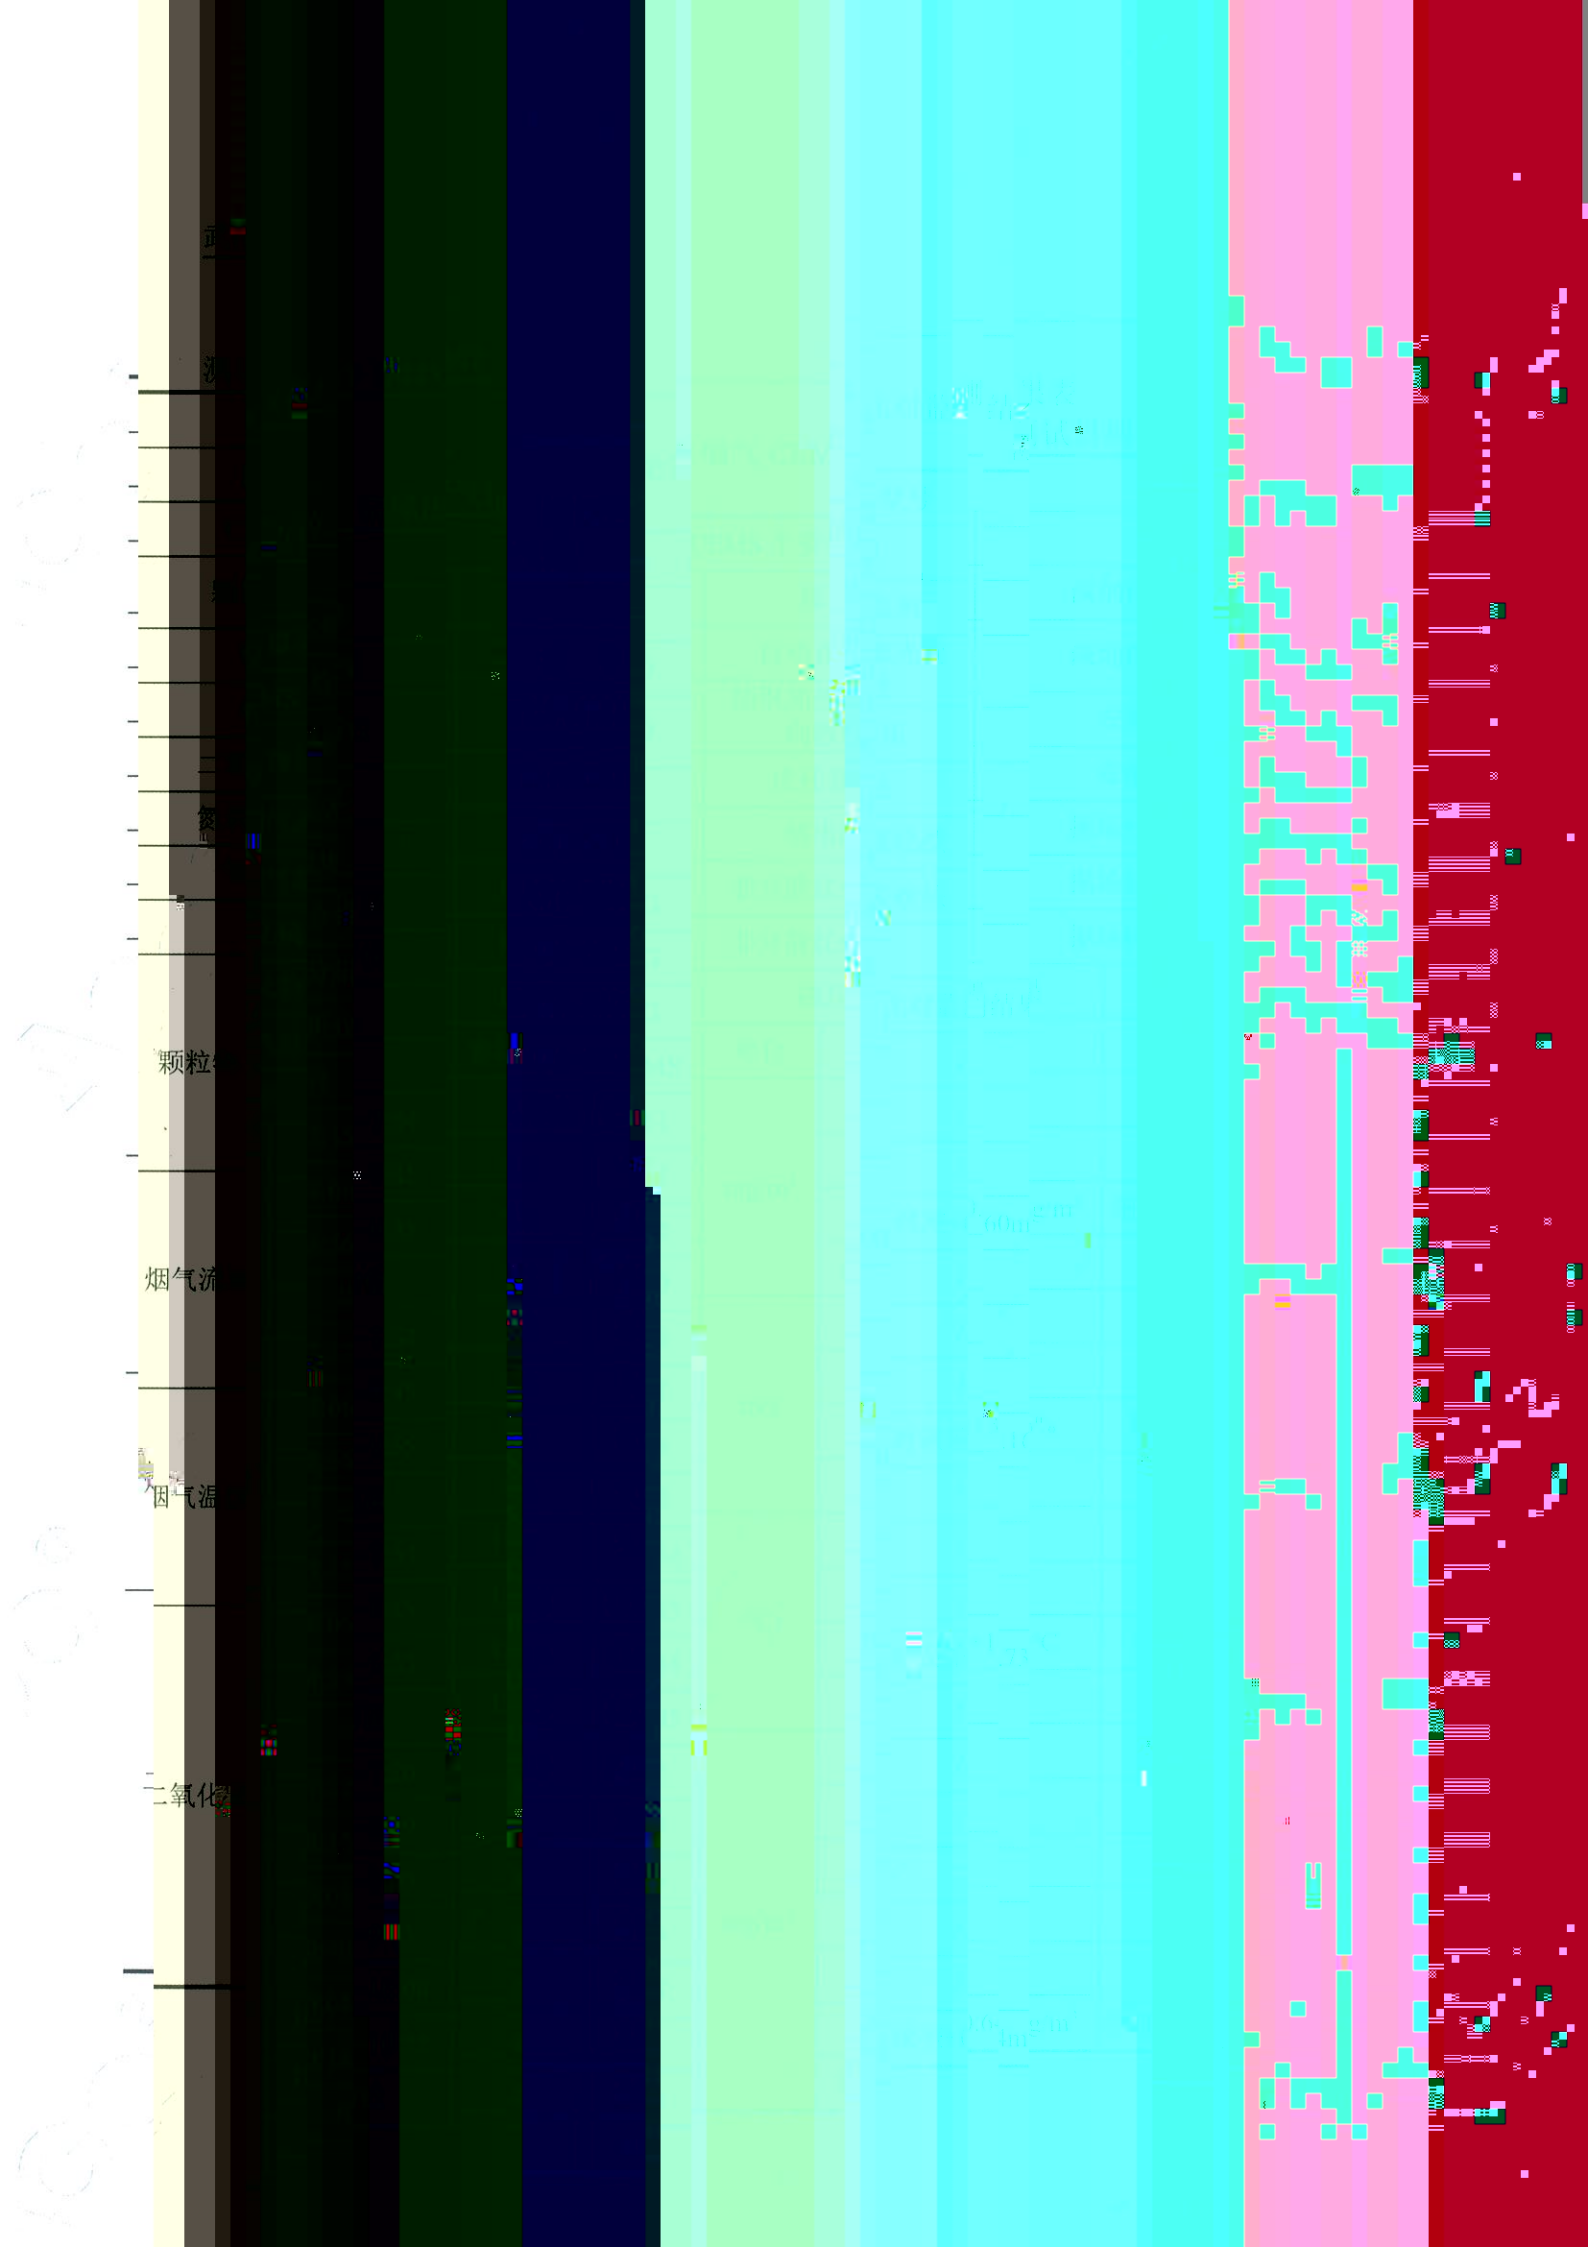

氮

年

所用
气体

二

一

二

年

一

参

颗

烟


烟

二

氮

氧

结

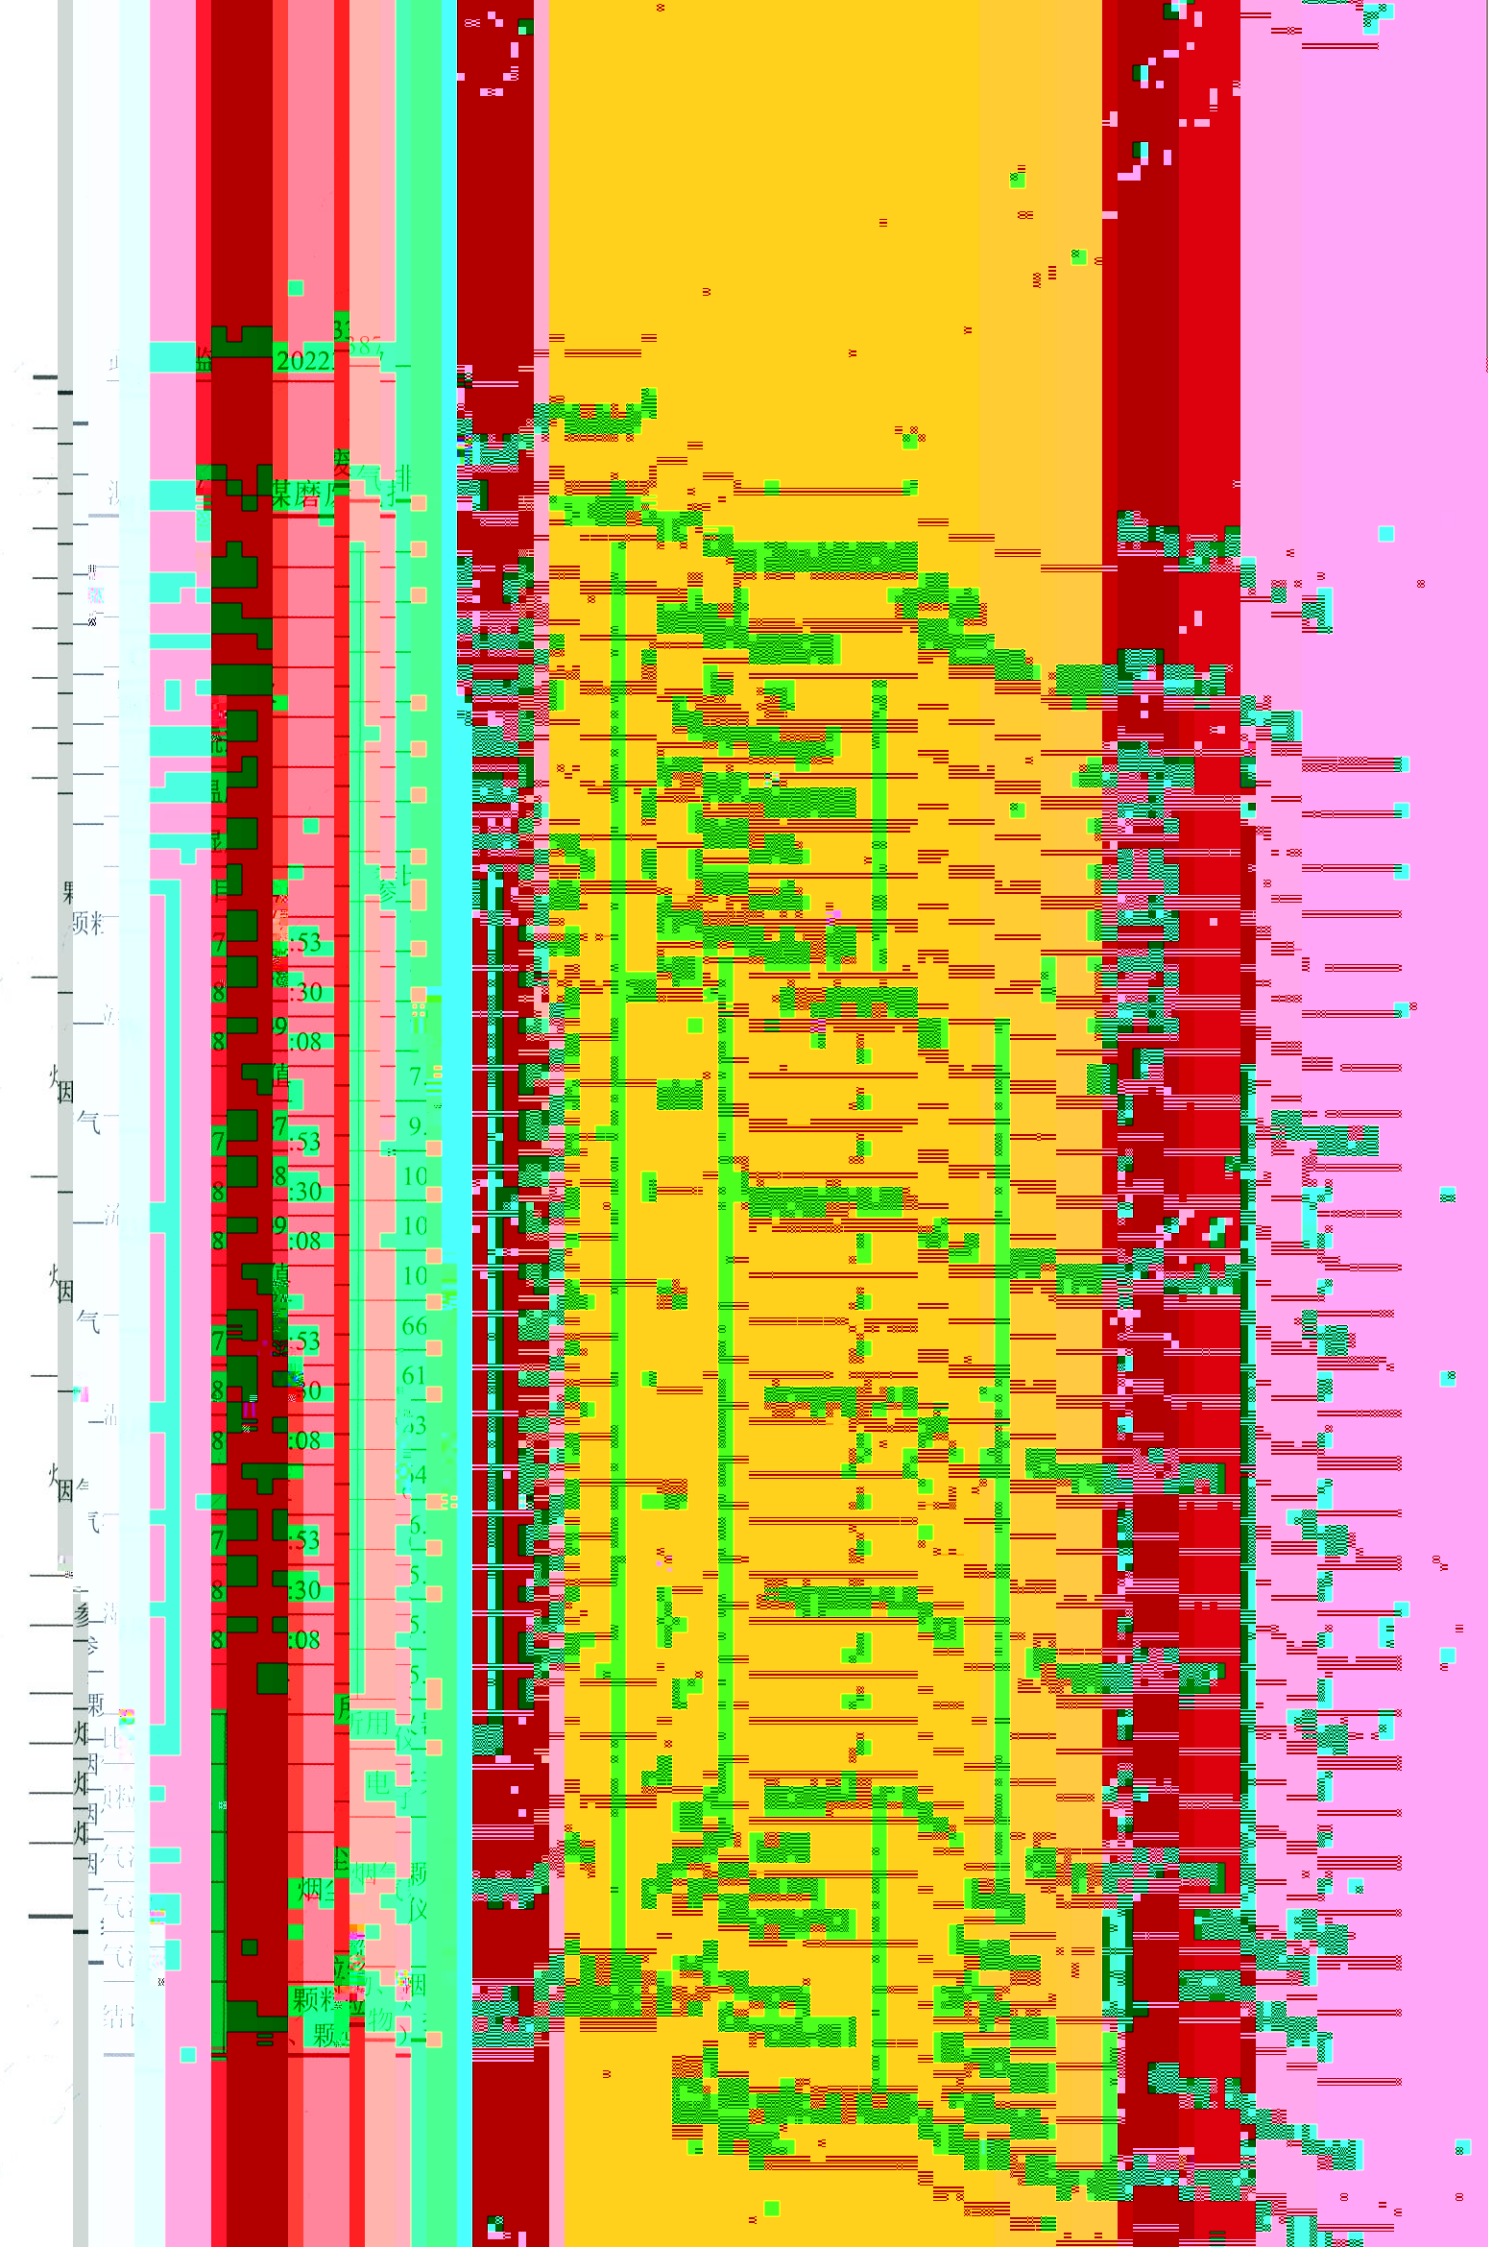

式净（监

测试点

名称

仪器名称

系统

CEMS

颗粒物

流速

烟气

温度

湿度

项目

14

06

15

52

15

20

14

06

15

52

15

49

7

25

8

01

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23387

水泥磨废气排气管

型号

SSS-900C

MODEL-030

差压变送器

PT100

GPC168

参比方法 CEMS

4.4 4.1

4.8 4.1

5.2 4.0

4.8 4.0

9.7 9.9

9.8 9.8

9.5 9.8

9.7 9.8

72 2.3

71 3.7

70 4.4

71 3.4

所用仪器名称

电子天平

低浓度烟尘

测试仪

烟气温度、烟

气湿度、烟

气流量

连续监测技术规范

要

要

要

要

要

要

要

武

测

界

颗粒
立物

烟气
流动

烟气
温度

参
比方

界
颗粒

烟
气流

烟
气温

结论