




2217 2050

项目名称

监测类

委托单

报告日

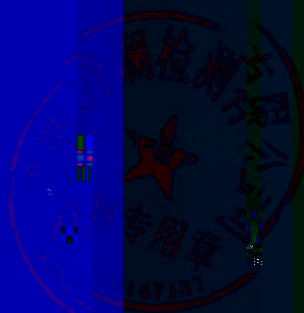

声 明

1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 报告涂改、复印、增删无效，报告无三级审核无效。
3. 对本检测报告有异议，请于收到该报告之日起提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的检测，本公司仅对送检样品负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。复印件应由我公司加盖检测报告专用章确认。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过样品检测结果有效期十五日内向本公司复测，样品检测结果无效。
7. 本报告不得用于商业广告，违者必究。

本公司通讯资料

公司名称：武汉净澜检测有限公司

公司地址：武汉东湖新技术开发区
大道52号（武汉·中国
光谷）B地块B3栋2

邮政编码：430065

电话：027-81736778

弗祖岭街流芳

光谷文化创意

-5层

一、前言

新水泥 ()
废气排气

华新

龙科技股

烟 气 参 数

废气排放

华亲

源环保拉

TL-PMM

一部分

安装

华新

科技股份

四气参

空气排

华

、龙科:

参 气 固 本

摩廢

化

白龙科

是 丑 午 参

麻座

1

2

3.HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO₂、NO_x）排放连续监测系统技术要求及检测方法》；

4.《空气和废气监测分析方法》（第四版）

三、评价标准

比对项目	
颗粒物	准确度
二氧化硫	准确度
氮氧化物	准确度
氧气	相对准确度
流速	准确度
温度	准确度
湿度	准确度

备注：氮氧化物以 NO₂ 计，以上各参数

四、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测

-201

武

测

1

C

颗

流

温

二

氮

氧

颗粒物

烟气流速

烟气温度

二氧化硫

废气排

备尾

位

名

1

系

T

T

分

流

温

E

E

E

分

分

比

4

14

14

15

15

14

14

14

15

15

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

净 监

号

项 目

13:11

13:21

13:38

13:48

14:59

14:14

13:11

13:21

13:38

13:48

14:59

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

14:14

EMS

61.09

6.46

6.96

1.85

8.16

4.88

6.57

5.53

8.06

9.93

7.78

5.56

4.41

5.88

比对结果

绝对误差 7.57m³

相对误差 11.1%

测定结果

15.0

15.0

17.0

18.0

9.0

10.0

11.0

共

3

页

结果

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

之
颗粒
火
因
火
因
火
因
参
颗
烟
烟
烟
结

武净 C

测试点

仪器

CEMS

颗粒物

烟气

烟气

项

颗粒物

烟气流速

烟气温度

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温度

结论

烟气

CEMS CE

CS

max

n³

g/n

r

n/s

0.1 利

CS6

QAIC

速三 ME

气流求。C

要一

**报项指

告

告

审核

日期