



检测报告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20240520007

Report No

项目名称

Name

华新水泥（昭通）有限公司 2024 年第二季度自行监测

委托单位

Client

华新水泥（昭通）有限公司

项目地址

Address

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别

Type

水和废水

编制:

Completed by

初怀艳

审核:

Proofread check

张维芳

核:

Specified by

马进武

签发:

Approved by

张维芳

签发日期:

Approval Date

2024 年 05 月 20 日

Y N Z K B G

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sinosci Testing Tech. Co., LTD

报告日期

Report Date

2024 年 05 月 20 日

2024 Y N Z K B G

声 明 Introduction

1. 报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report without preparer people signature, audit staff signature, approver signature is invalid. The report by alter is invalid.

报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency.

对委托送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送样样的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品过标准或技术规范要求的时效性均不再重样。

the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted. Unless the trusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirement of standards or technical specifications will not be retained.

委托方应对所提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的检测行为以及出具的相关报告以委托方提供的信息为准，当委托方提供的信息可能影响检测结果的有效性时，本公司不承担由此引起的任何责任。

the trusting party shall be responsible for the completeness, authenticity and accuracy of the testing related information provided. All testing behaviors and related results provided by our company are based on the information provided by the trusting party. When the information provided by the trusting party affects the effectiveness of the results, our company will not be responsible for any consequences arising therefrom.

报告未经本机构同意不得用于广告宣传等商业行为。本机构出具的检测报告不得用于广告宣传等商业行为。本机构出具的检测报告不得用于广告宣传等商业行为。

report without the consent of the company shall not be used for advertising, promoting or other commercial purposes. The test report issued by the company shall not be used for advertising, promoting or other commercial purposes. The test report issued by the company shall not be used for advertising, promoting or other commercial purposes.

委托方如不检测报告不在有效期内，请收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不予受理。本机构出具的检测报告不在有效期内，请收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，逾期不予受理。

the client's any objection to the test report shall be applied to the company within 15 days from the date of receiving the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be deemed to have approved the test report. The test report issued by the company shall not be used for advertising, promoting or other commercial purposes.

地址：云南省昆明市经济技术开发区云大西路39号新兴产业孵化区13层厂房
The 3rd floor of Building 13, Fugang Building, Emerging Industry Incubation Zone, No. 39 Yurida West Road, Kunming City, Yunnan Province.
Address: Yunnan Province, Kunming City, Economic and Technological Development Zone, Yurida Building, 3rd floor.

邮编：650500
电话：0871-63852008
电子邮箱：broas@163.com

网址：http://www.broas.com/

报告编号: YNZKBG20240520007

1 企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 20240506046	燃料	110.40万吨/年	2615 吨/天	正常	99.0%



小中放小	放小	WJ: 1/小处理心打中			邹泽辉	2024.05.15	味、无浮油、无浑浊。
------	----	--------------	--	--	-----	------------	------------

3.生产订单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3. 检测分析方法及主要仪器设备一览表

NO.1

生产订单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC20240506046	水和废水	pH	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHS-260 便携式 PH 计	YNZK-XC493	甘 果 邹泽辉	—
		色度	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标,铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023 (4.1)	50mL 具塞比色管	—	杨传健	5 度
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	CD-50-001	李兴丽	4mg/L
		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	李兴丽	0.5mg/L
		氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标,纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 (11.1)	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX077	康丽娜	0.02mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	15 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	0.01mg/L

报告编号		报告编号	报告编号	检测方法	检测仪器设备	仪器编号	检测人员	检出限/最低检出质量浓度
YNZKSC	水和废水	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	T6 新世纪紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真情	0.05mg/L	
			HJ 636-2012					
			水质 氟化物的测定	PXSJ-270F	YNZK-FX228	李兴丽	0.05mg/L	
			离子选择电极法	离子计				
			GB 7484-87					
		总大肠菌群	水质 大肠菌群和粪大肠菌群的测定	DHP-9162	YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L	
			纸片快速法	电热恒温培养箱				
			HJ 755-2015					
		粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定	LRH-150	YNZK-FX093	康道娜	20MPN/L	
			多管发酵法	智能生化培养箱	YNZK-FX096			
		汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定	DHP-9162	YNZK-FX096			
			原子荧光法	电热恒温培养箱				
			HJ 694-2014	AFS-8520	YNZK-FX281	许正兰	0.01μg/L	
		铅	水质 65 种元素的测定	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	刘晨	0.05μg/L	
							镉	0.05μg/L
		砷					0.12μg/L	
		总铬					0.11μg/L	

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测 量浓度
YNZKSC 0046	水和废水	六价铬的测定	水质 六价铬的测定 —本底法—分光光度法 GB 7467-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	杨传健	0.01mg/L
		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JF1004 电子天平	YNZK-FX086	锁真倩	4mg/L

--	--	--	--	--	--	--

浓度 (mg/L)

1.2×10

1.5×10

1.8×10

2.1×10

报告编号: YNZKBG20240520007
ReportNo

第 7 页 共 9 页
page of

NO.2

检测点位	采样时间/	样品编号	检测项目 (单位)	YNZKSCC	YNZKSCC	YNZKSCC	平均值	标准限值	评价
污水处理总排口		2024.05.09							
			铅 (mg/L)	1.52×10 ⁻³	1.37×10 ⁻³	1.34×10 ⁻³	1.41×10 ⁻³	—	—
			总铬 (mg/L)	8.9×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴	9.0×10 ⁻⁴	—	—
			六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	—	—
			悬浮物 (mg/L)	8	9	7	8	—	—
			氯化物 (mg/L)	0.10	0.12	0.12	0.11	—	—
备注		1.采样方式: 瞬时采样; 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限; 3.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。							

报告结束

报告编号: YNZKBD-2024-0520007

ReportNo

附图:


华新水泥（昭通）有限公司 2024 年第二季度自行监测点位图



报告编号: YNZKBG20240520007
ReportNo



经度: 103.791944
纬度: 27.442778
地址: 云南省昭通市昭阳区352国道
云南华新水泥有限公司(西北门)
时间: 2024-05-09 10:27:39
海拔: 2087.5米
天气: 16-28°C 东南风
备注: 昭通华新水泥

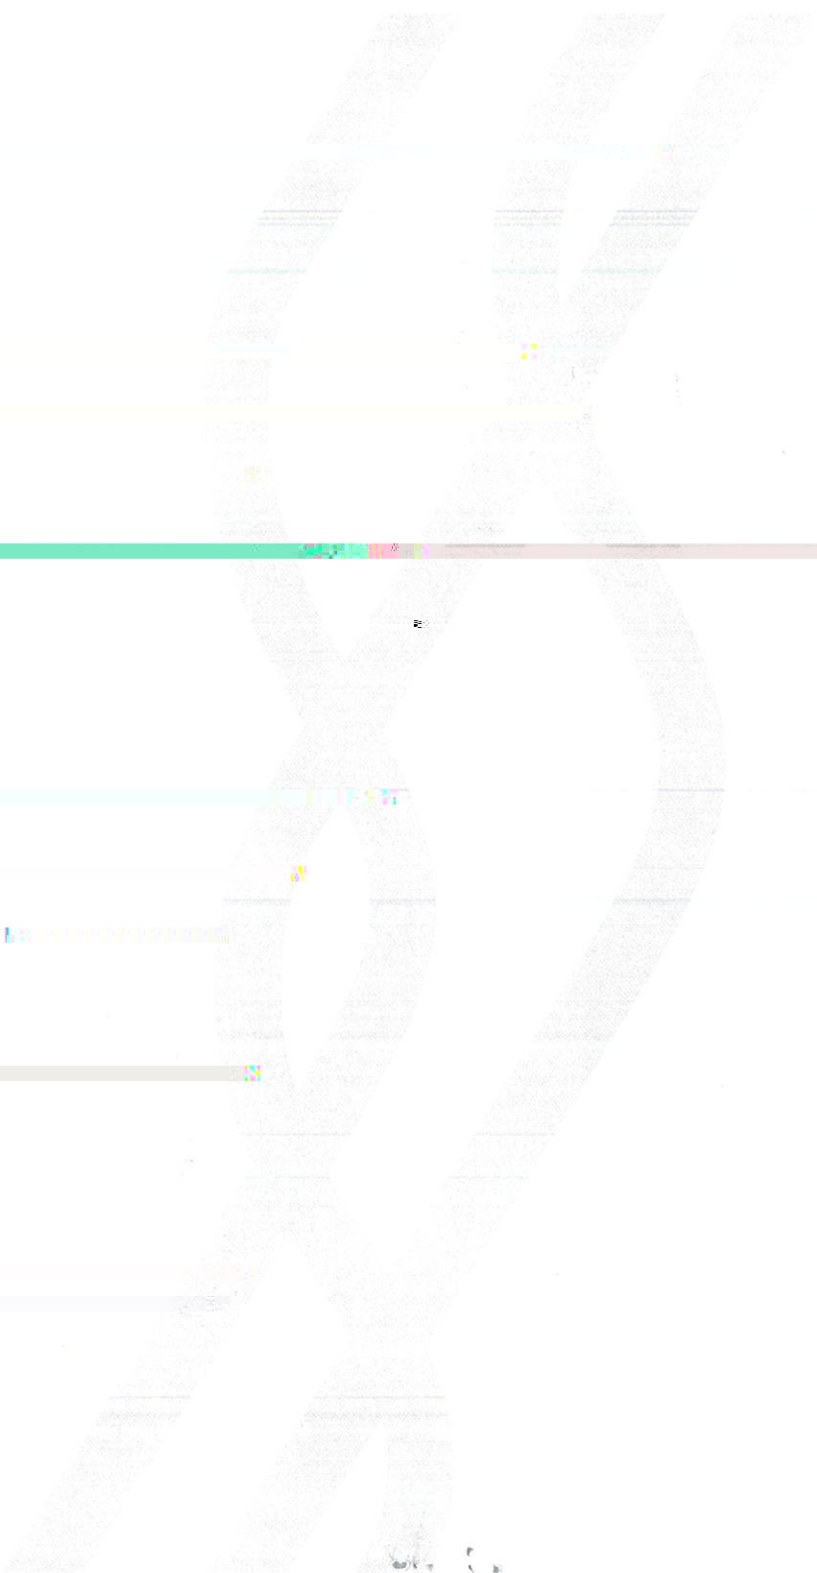

ttt

网址: <http://www.stynzk.com>

客服邮箱: cs_@stynz.com

咨询电话: 0871-63852008