



检测报告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20241031058-1

Report No

项目名称

华新水泥(昭通)有限公司 2024 年第四季度自行监测

Name

委托单位

华新水泥(昭通)有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

水和废水

Type

编制:

Completed by

审核:

Prepared check

审核:

Inspected by

签发:

Approved by

签发日期: 2024 年 10 月 31 日

Approved Date

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech Co LTD

报告日期: 2024 年 10 月 31 日
Report Date

收。

seal and special seal for

ver signature is invalid,

oval of the agency .

合性情况负责，送样样

管理费以外，所有样品

onsible for the

onsible for the

ntrusting party makes a

all samples exceeding

ned.

。本公司实施的所有检

提供的信息可能影响结

ty and accuracy of the

ports provided by our

When the information

s, our company will not

be used for advertising,

内向本公司提出申请，

any within 15 days from

e time limit, it shall be

业孵化区 3 幢 3 层厂房

dustry Incubation Zone,

hnological Development

1. 企业生产情况

表 1 企业工况

生产订单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 20241018011				正常	87.8%

				土成庄				2024.10.20	2024.10.20 2024.10.20
--	--	--	--	-----	--	--	--	------------	-----------------------

生产工单编号: 检测类别: 检测项目: 检测方法: 设备:

表 3 检测分析及主要仪器设备一览表

NO.1

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质量浓度
		pH	pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 PH 计	YNZK-XC502	蔡枝宏 王茂庄	—
		色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023 (4.1)	50mL 具塞比色管	—	李兴丽	5 度
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	GD-30001	杨传健	1mg/L
YNZKSC	水和废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SP-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	杨传健	0.5mg/L
20241018011		氨 (以 N)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 纳氏试剂比色法 GB/T 5750.5-2023 (11.1)	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康道娜	0.02mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.01mg/L


YNZKSC 20241018011	水和废水	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	16 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	邱璐丹	0.05mg/L
		氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-87	PXSJ-270F 离子计	YNZK-FX228	杨传健	0.05mg/L
		总大肠 菌群	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015	DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L
		粪大肠菌群	水质粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	LRH-150 智能生化培养箱 DHP-9162 电热恒温培养箱	YNZK-FX093 YNZK-FX096	康道娜	20MPN/L
		汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计	YNZK-FX281	许正兰	0.04µg/L
		铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	郭习林	0.09µg/L
		镉					0.05µg/L
		砷					0.12µg/L
		总铬					0.11µg/L

报告编号: YNZK-S20241031058-1
ReportNo

第 5 页 共 9 页
page 5 of 9

NO.3

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
YNZK-S20241031058-1	水质	六价铬的测定	二苯砷酸二氯汞分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX088	李兴丽	0.004mg/L
YNZK-S20241031058-1	水质	悬浮物的测定	重量法	TE10041004 电子天平	YNZK-FX086	李兴丽	4mg/L

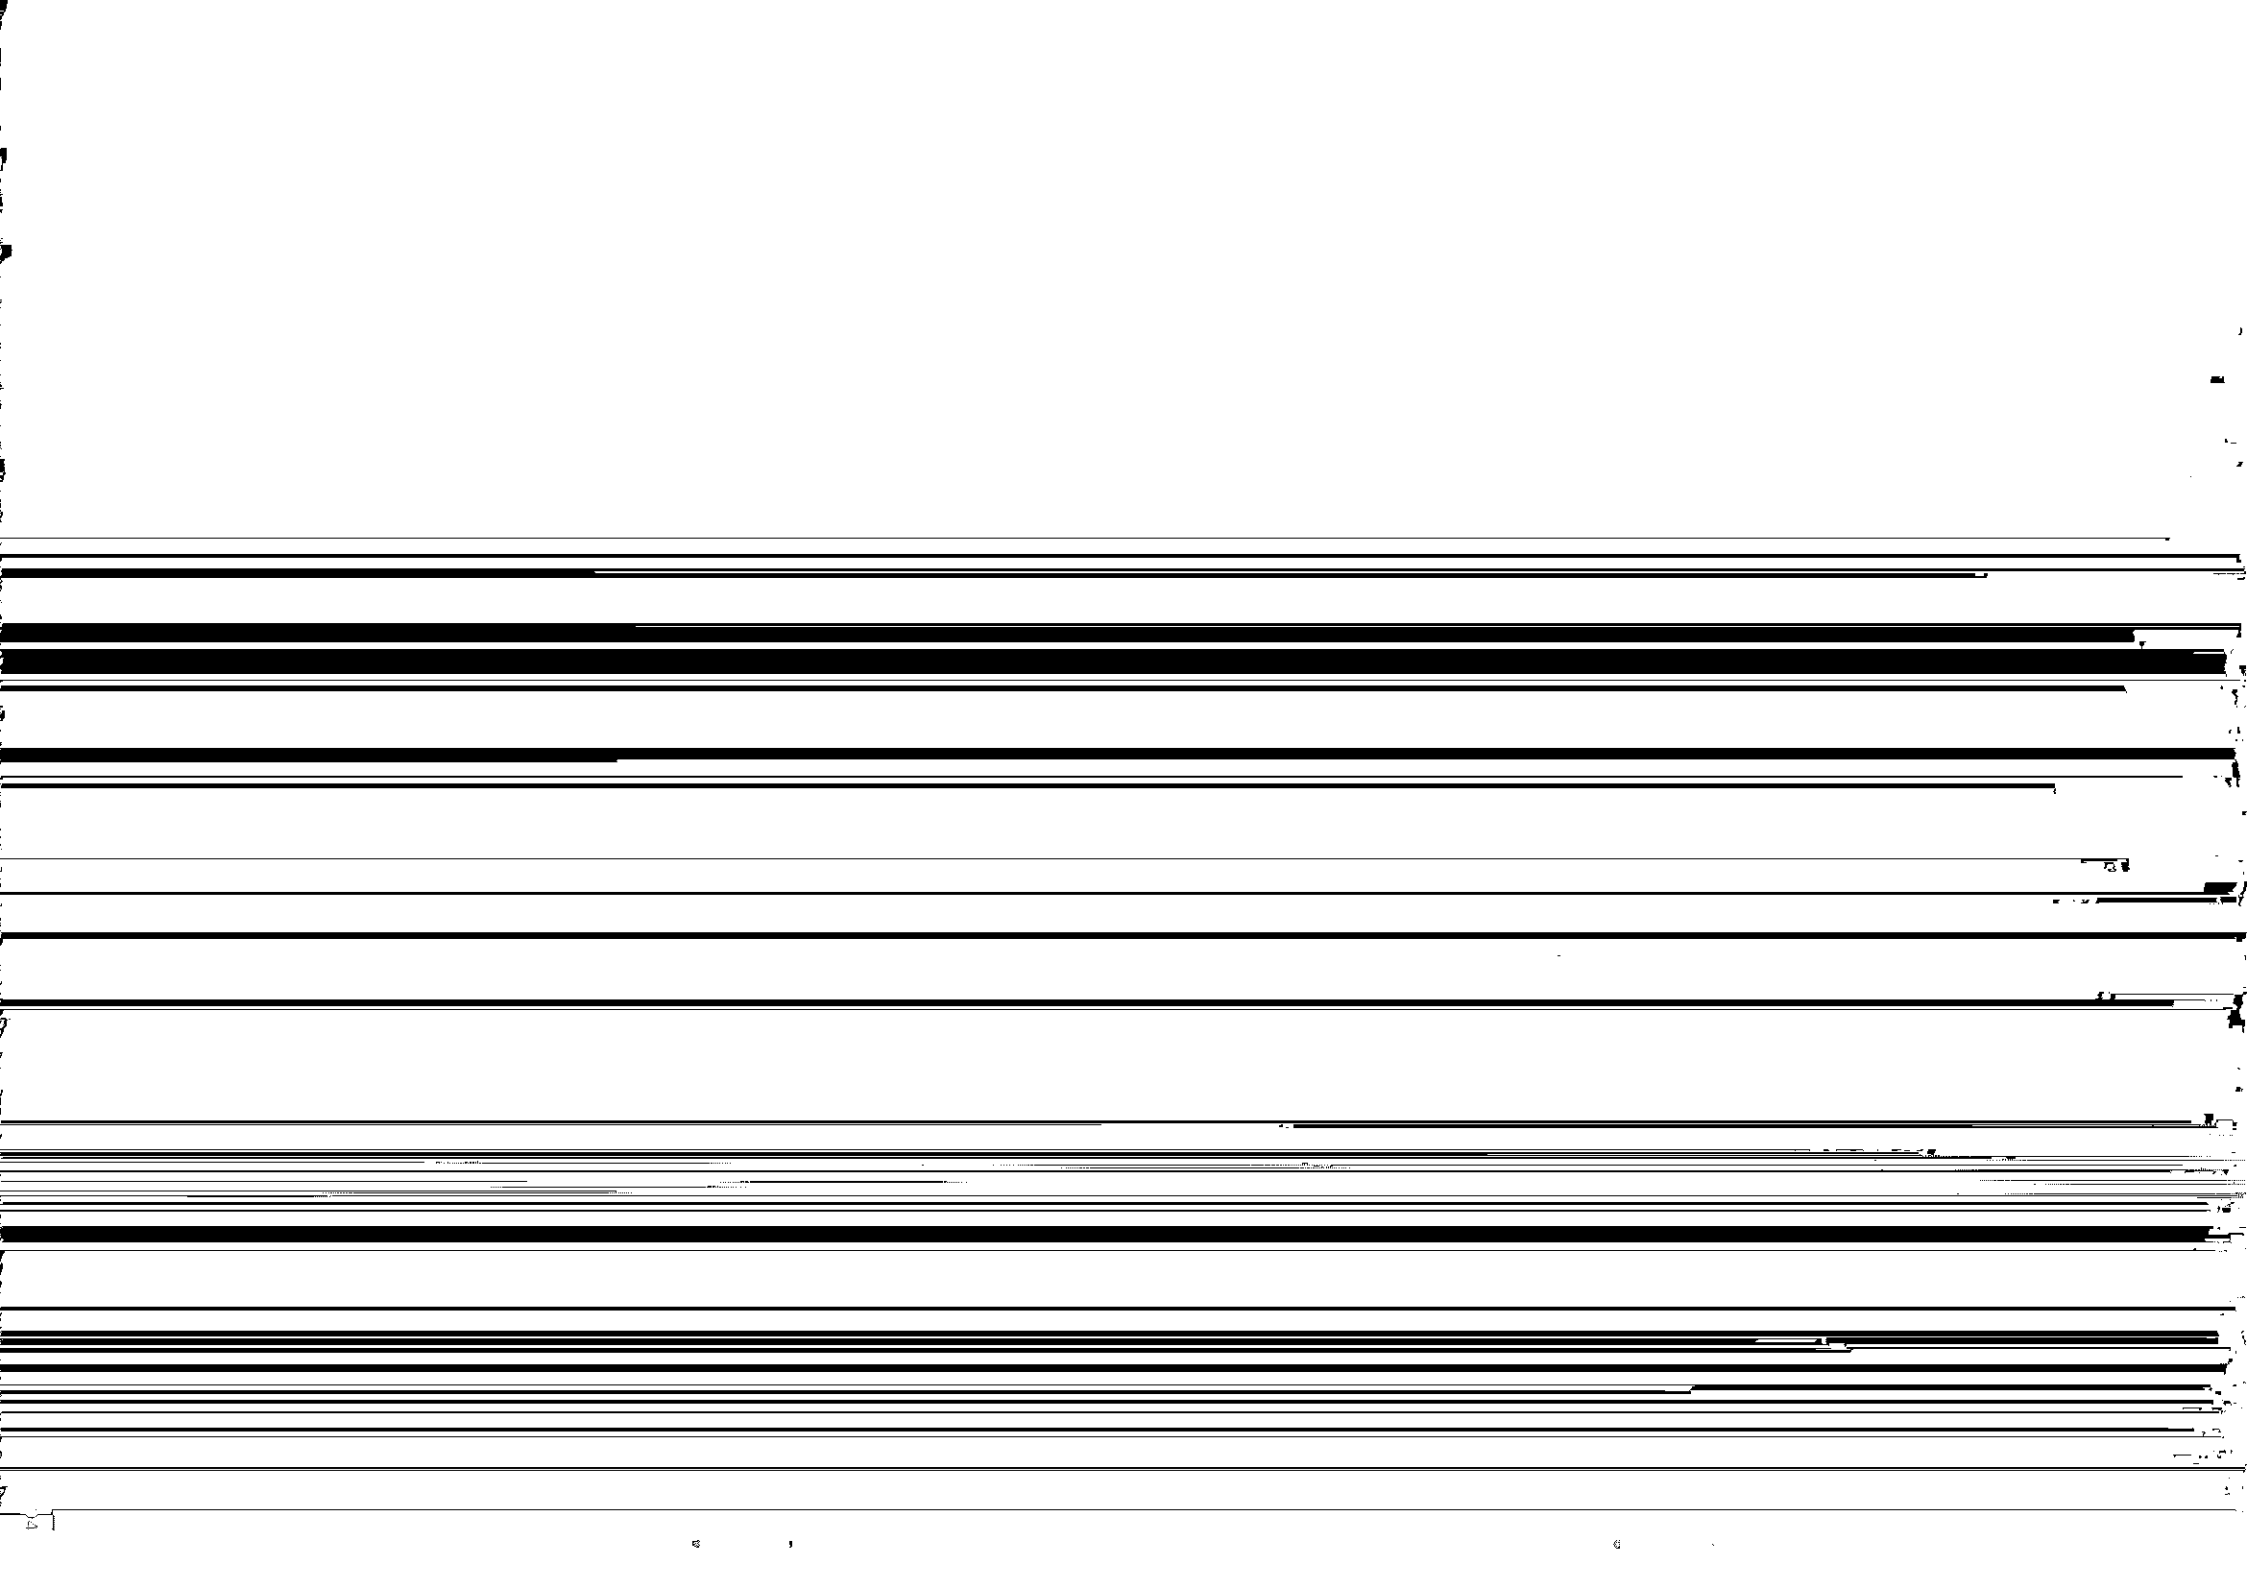

网址: ht
S:
www.br
as co
nt
/

客服邮箱: y
kss@broa
s co
nt
n

咨询电话: 0871-637 94

报告编号: YNZKBG20241051058-1



NO.2


检测项目 (单位)	WJ: 污水处理站总排口			平均值	执行 GB/T 18920-2020 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表 1 绿化标准	
	2024.10.22				标准限值	评价
	YNZKSC	YNZKSC	YNZKSC			
	20241018011-W001	20241018011-W002	20241018011-W003			
铅 (mg/L)	1.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	——	——
总铅 (mg/L)	4.18×10 ⁻³	4.22×10 ⁻³	4.19×10 ⁻³	4.20×10 ⁻³	——	——
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物 (mg/L)	4	6	5	5	——	——
氟化物 (mg/L)	0.14	0.15	0.14	0.14	——	——
备注	1.采样方式: 瞬时水采样; 2.检出限值: 2.46为示别检测结果的1/2, 低于检出限, 则进行检测时采用检出限值的二分之一。					

报告结束



附图:

华新水泥有限公司 2024 年第四季度自行监测点位图

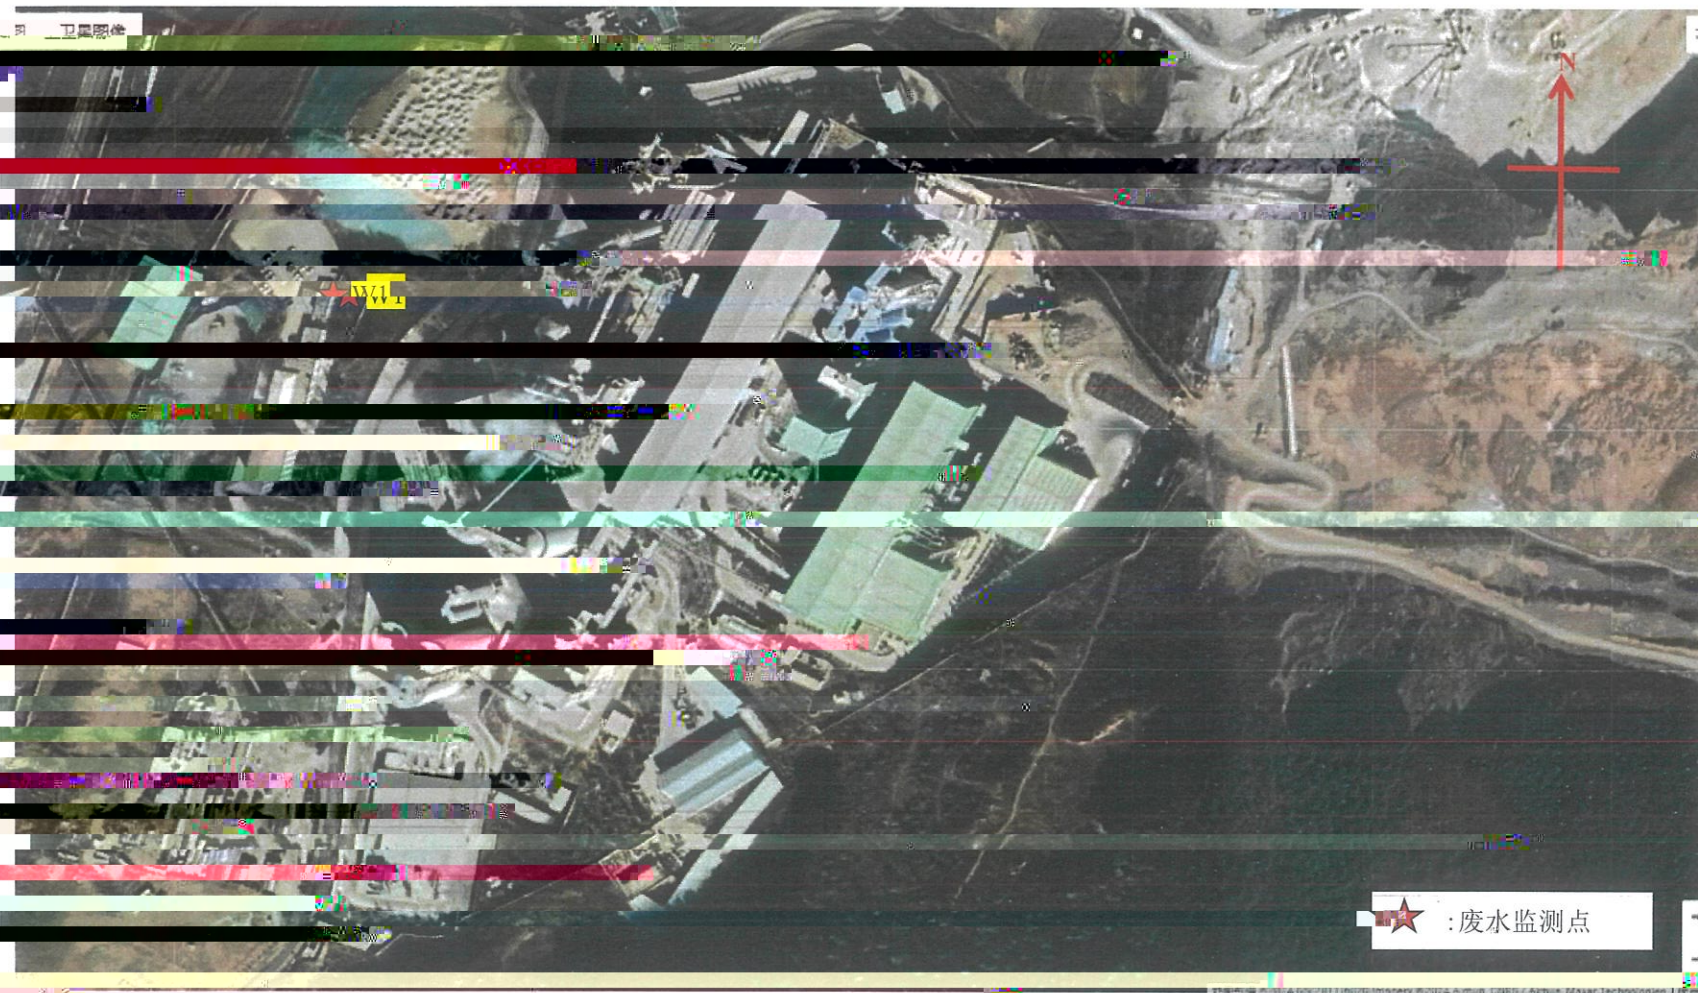

★ : 废水监测点

报告编号: HNZKBDG20241031058-1
ReportNo

