



检测有限公司

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG20250304007

Report No

项目名称

华新水泥(昭通)有限公司2025年第一季度自行监测

Name

委托单位

华新水泥(昭通)有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

Address

样品类别

水和废水

Type

编制:

Compiled by

校核:

Proofread check

审核:

Approved by

校核

Approved by

检测日期:

检测地点:

肖明英


王柳

王柳

王柳

2025年03月04日

华新水泥(昭通)有限公司

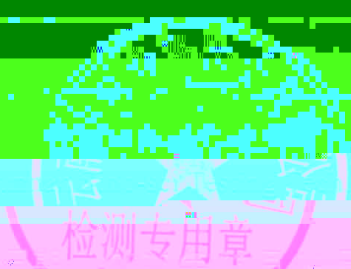

声 明 Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report is invalid without the CMA qualification stamp, the detection unit's detection special stamp, and the cross-stamp. Testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

This report is invalid without the preparer's signature, auditor's signature, and issuer's signature. The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，所带检测报告无效，检测报告无效。

This report is invalid without the approval of this institution. The report is invalid.

运行负荷	
87.7%	

2.检测信息

委托单位		委托日期	
受托单位		受托日期	
检测地点		检测人员	
检测项目		检测仪器	
检测标准		检测方法	
检测结果		检测结论	
样品类别	样品名称	检测地点	采样频率
饮用水	桶装水	上海市浦东新区北川镇塘房村	1次/1月

委托单位		受托单位	
受托日期		受托日期	
检测地点		检测人员	
检测项目		检测仪器	
检测标准		检测方法	
检测结果		检测结论	
样品类别	样品名称	检测地点	采样频率
饮用水	桶装水	上海市浦东新区北川镇塘房村	1次/1月
收样时间	分析时间	样品状态描述	
2025.02.21	2025.02.21-2025.02.25	样品均为无色、无浮油、无浑浊。无气味、无浑浊。	

NO.2

出限/
检测质
浓度

10
mg/L

0.00
3mg/L

0.0
2mg/L

分析人员

王富

邱璐丹

邱璐丹

康道娜

康道娜

仪器

编号

CD-50
-005

YNZK-
FX217

YNZK-
FX217

YNZK-
FX059

YNZK-
FX059

分析设备

10mL
滴定管

新世纪
分光光度计

新世纪
分光光度计

100-60BS
温培养箱

100-60BS
温培养箱

检测方法

1. 菌落总数的测定
2. 大肠菌群的测定

3. 大肠杆菌的测定

4. 大肠杆菌的测定

5. 大肠杆菌的测定

6. 大肠杆菌的测定

检测方法

氧化还原

氧化还原

氧化还原

氧化还原

氧化还原

检测方法

氧化还原

氧化还原

氧化还原

氧化还原

氧化还原

检测方法

氧化还原

氧化还原

氧化还原

氧化还原

氧化还原

执行 GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 — II 类标准		N	S.1
标准限值	评价		
6.5 ≤ pH ≤ 8.5	达标		
0.001	达标		
0.001	达标		
1.50	达标		
1.50	达标		
0.10	达标		
5.0	达标		
3.0	达标		
1.0	达标		
0.10	达标		
0.01	达标		
0.05	达标		

值的二分之一

平均值

7.5-7.7
1.06
4×10⁻⁵L
280
11
20
9.012
1126
未检出
48
0.077
1.4×10⁻⁴
2.0×10⁻⁴

Y₁ KSC
20250123-001-W00

1.8
1.04
1.08
1.2
1.0
1.1
1.29
1.0
1.024
1.5×10⁻⁴
1.5×10⁻⁴

进行计算时采用检出限值的二分之一

表 4 地

表 4 地

20250123-001-W00
Y₁ KSC
20250123-001-W00
1.8
1.04
1.08
1.2
1.0
1.1
1.29
1.0
1.024
1.5×10⁻⁴
1.5×10⁻⁴

YN2 KSC
20250123-001-W00

1.5
1.04
1.08
1.2
1.0
1.1
1.29
1.0
1.024
1.5×10⁻⁴
1.5×10⁻⁴

1. 采样方式：随机

监测点位
监测编号

1. 采样方式：随机

20250123-001-W00

1. 采样方式：随机

NO.2

执行 GB/T 14848-2017
《地下水质量标准》
II 类标准

标准限值	评价
6.5≤pH≤8.5	达标
2.0	达标
0.0001	达标
500	达标
150	达标
150	达标
0.10	达标
5.0	达标
3.0	达标
100	达标
0.10	达标
0.001	达标
0.005	达标

进行计算时采用检出限值的三分之一。

平均值

7.6~7.8

4×10⁻⁵

20~32

13~13

0.0~0.1

3.5~4.2

62~62

0.07~0.08

1.0×10⁻⁴~2.5×10⁻⁴

123001-W06

7.8

1.42

4×10⁻⁵

204

32

13

0.010

3.68

未检出

49

0.074

3×10⁻⁵

2.4×10⁻⁴

未检出

未检出

未检出


2#

05

未检出


未检出

未检出

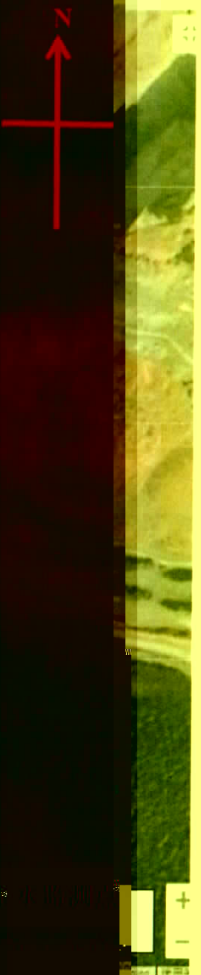

博瑞思

博瑞思

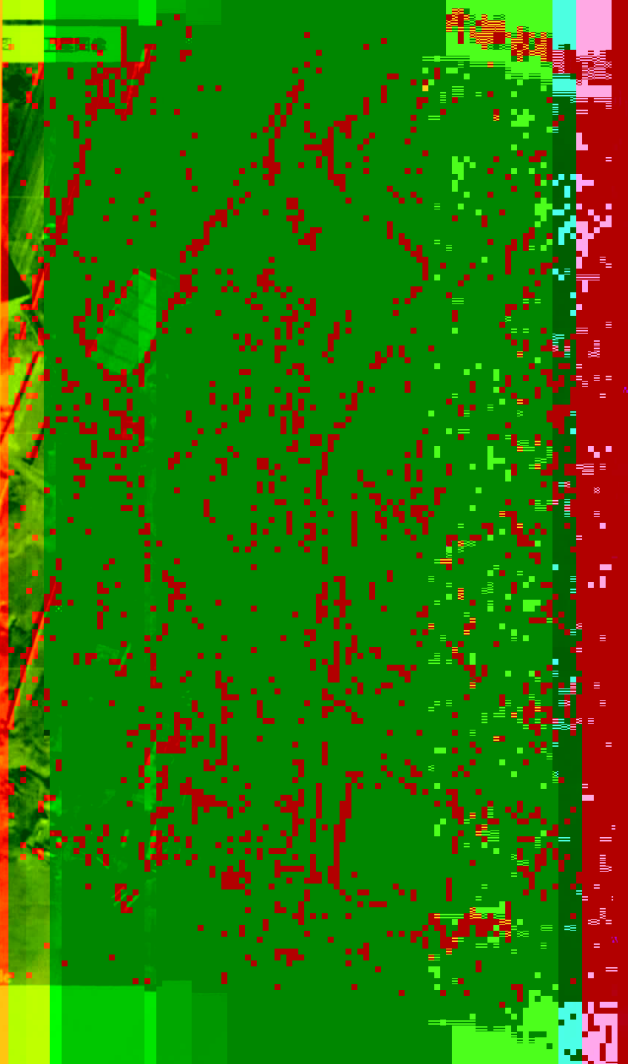

附图:

