



声 明

一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对

“**本公司检测数据真实有效，决不弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不**

弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不隐瞒检测结果。

本公司检测数据真实有效，决不弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不

弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不隐瞒检测结果。

本公司检测数据真实有效，决不弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不

弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不隐瞒检测结果。

本公司检测数据真实有效，决不弄虚作假，决不隐瞒检测结果，决不



项目负责人

审核人

日期

日期

检测单位

检测单位

检测单位

检测单位

地下水

4#监测点井内潜水样点 4	无色、无味、无悬浮物、澄清	理化指标符合
KDF 泉地下泉水源井水样点 5	无色、无味、无悬浮物、澄清	
RDF 泉地下泉水源井水样点 6	无色、无味、无悬浮物、澄清	

四、检测分析方法及主要仪器

检测类别	检测项目	检测方法	方法检出限	仪器名称、型号及编号
	水质 无机阴离子（F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SiO ₃ ²⁻ ）			CIC-D100 型



6.1 地下水检测结果（二）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果（mg/L）				标准限值（mg/L）
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值/范围值	
2025.12.04	2#地下水监测井采样点☆2	硫酸盐	232	232	228	231	250
		铁	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.3
		锰	0.06	0.07	0.07	0.07	0.10
		细菌总数（CFU/mL）	73	66	95	66~95	100

注：1、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中III类限值要求；
2、“<”表示低于方法检出限或测定下限，以其二分之一参与平均值计算；
3、执行标准由受检企业提供。

6.1 地下水检测结果（三）

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果（mg/L）				标准限值


[illegible]

检测项目 (mg/L)	全程序空白	检出限	判定	平行双样相对偏差 (%)	平行双样相对偏差允许限值 (%)	判定
硫酸盐	ND	0.018	合格	0.52	≤10	合格
铁	ND	0.03	合格	2.12	≤30	
锰	ND	0.01	合格		20	
备注	1、现场空白样测定值应小于分析方法检出限或规定下限； 2、"ND"表示测定结果小于方法检出限或规定下限。					

附图 1：现场检测点位平面布置图



“附图 2：”现场检测照片


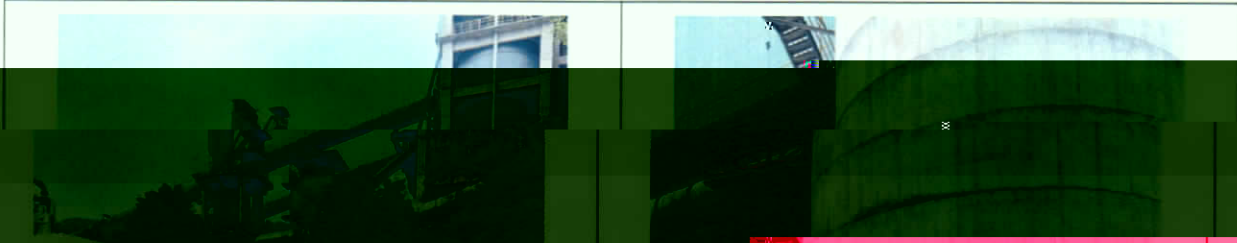


1#地下水监测井采样点☆1



2#地下水监测井采样点☆2



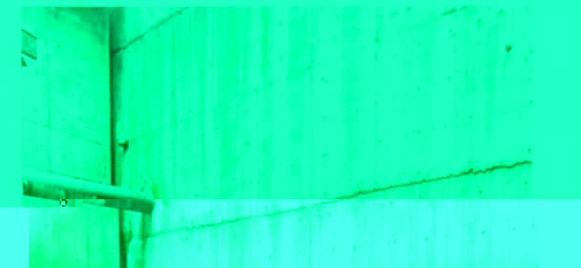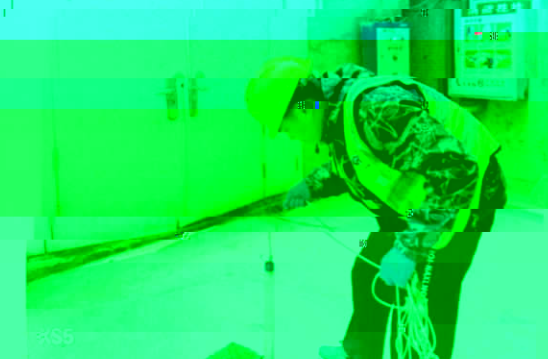

XS5

2025-12-04 16:53
黄石市·华新水源(黄石)有限公司

XS6

2025-12-04 17:04
黄石市·华新水源(黄石)有限公司

RDF 东地下水监测井采样点☆5

RDF 西地下水监测井采样点☆6

报告结束

格润环测

